

Bremas Ersce S.p.A.

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)

P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540

Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639

email: info@bremas.it



BETTER SWITCHES

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.
Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Codice: MBACTIS0301

Progetto: Quadro CEI 0-21 AC 15kW

Descrizione: QE CEI-021 AC Trif. 25A 15kW (1 Inv)

Commessa: -

Matricola:

Nr. Disegno: MBACTIS0301_01

Tipi messa a terra dei sistemi a cui il quadro è destinato: TT,TN-S

Potenza: 15KW

Alimentazione: 400V-3P+N+PE

Frequenza: 50HZ

Tensione Aux: 230V

Protezione IP: IP65

Icc: 06KA

Data: 12/05/26

Revisione	Descrizione della Modifica	Data	Disegn.	Controllo	Approvaz.
REV.0	EMISSIONE DISEGNO	12/05/26	UTE	GM	GM

20250811_15					Firma Disegnatore
					UTE
					Firma Controllo
					Firma Approvazione
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE		
REV.	MODIFIC A	DATA	FIRMA		





Bremas Ersce S.p.A.
Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)
P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540
Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639
email: info@bremas.it

PROGETTO:	QE CEI-021 AC Trif. 25A 15kW (1 Inv)	
CODICE:	MBACTIS0301	
MATRICOLA:		
TITOLO:	SCHEMA UNIFILARE	
NR.	DATA	FIRMA
DISEGNO MBACTIS0301_01	12/05/26	UTE


FOGLIO:	10
SEGUE:	15

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


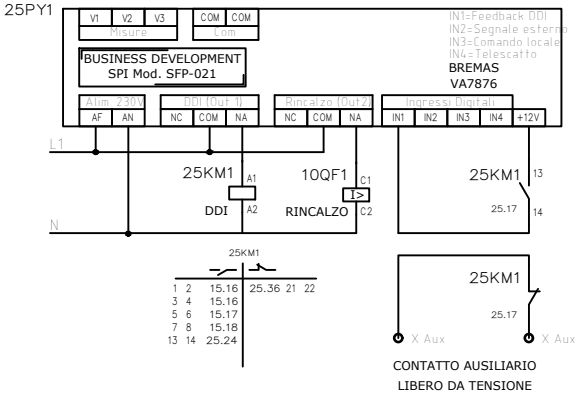
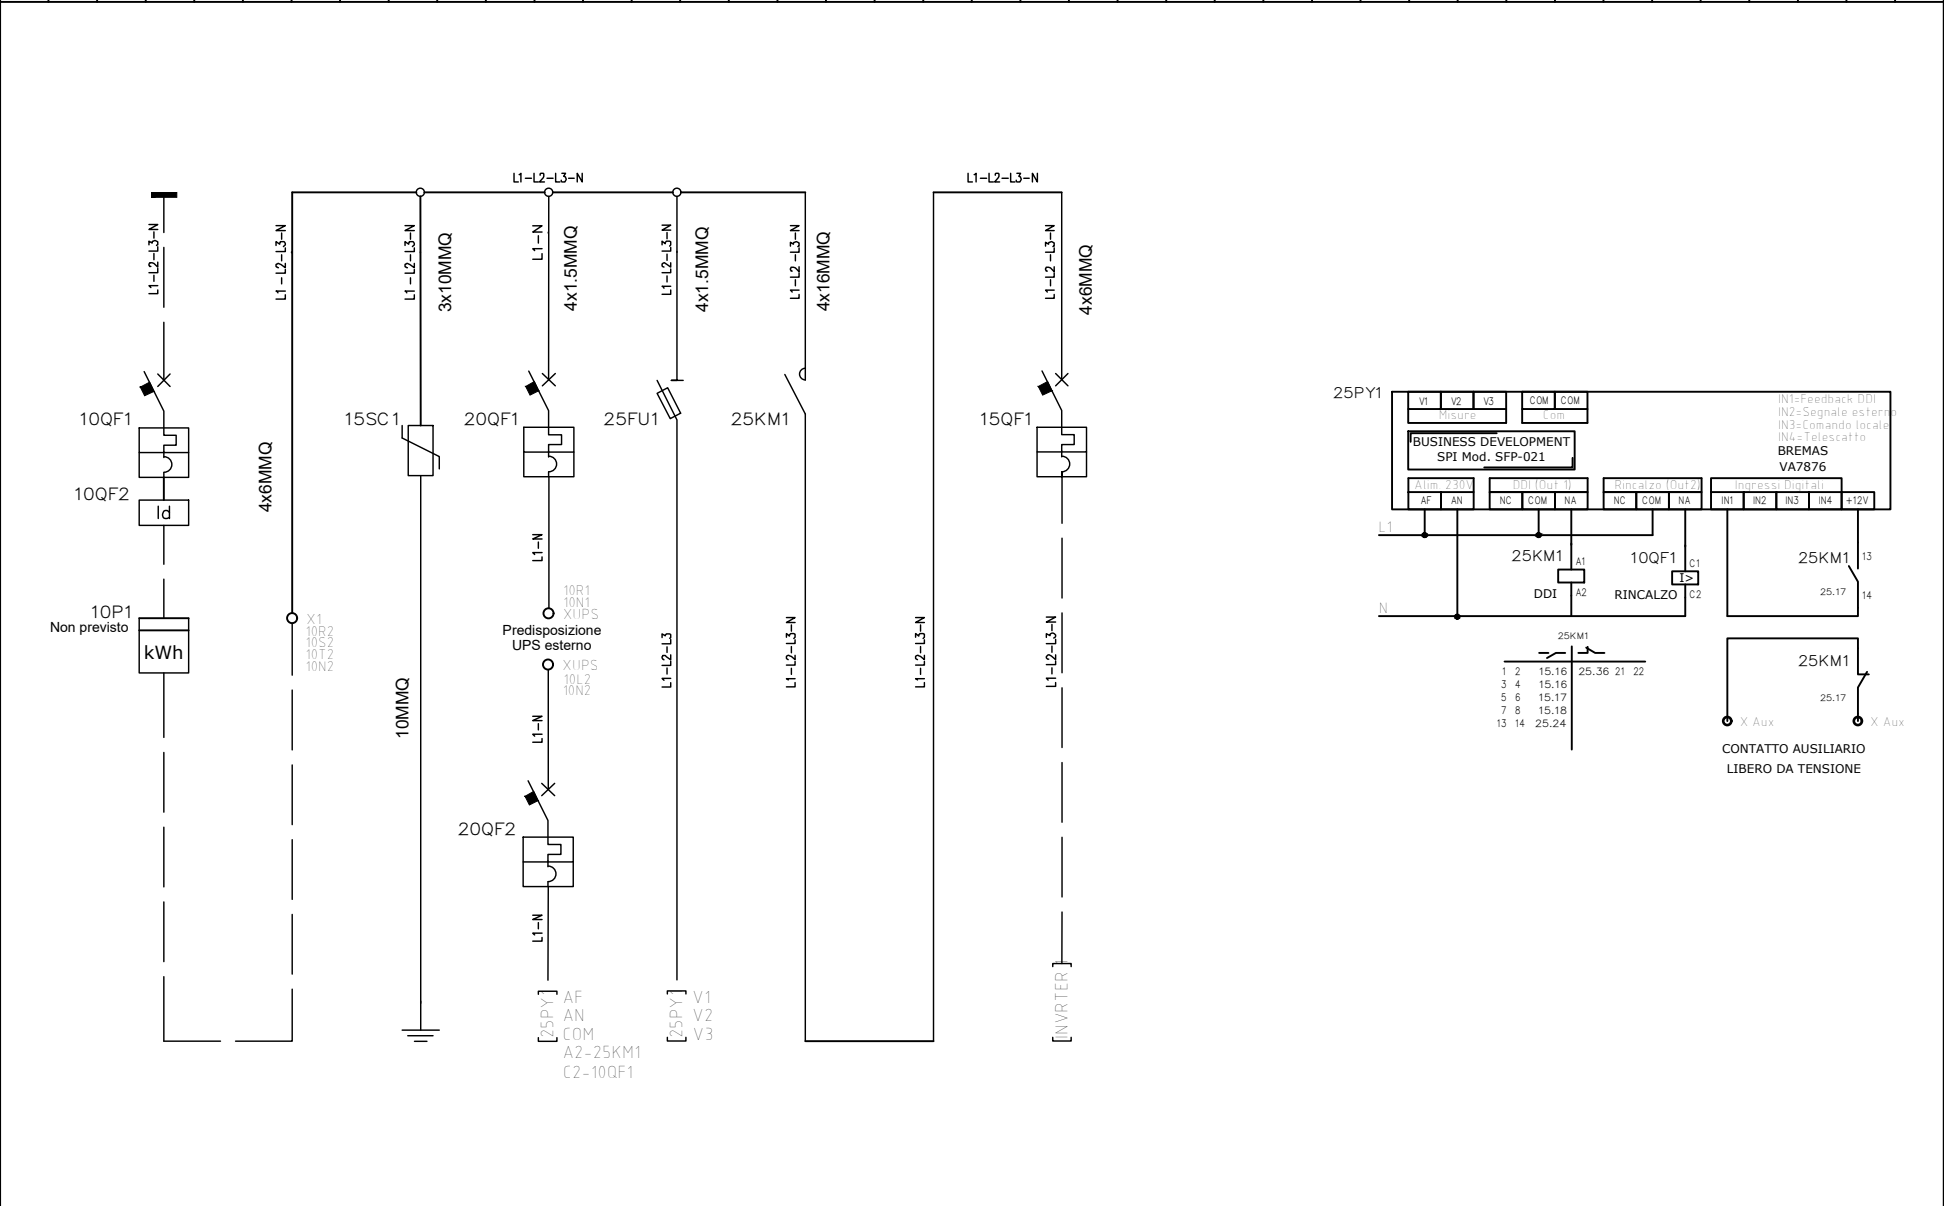


01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

LAYOUT MORSETTIERE



SCAME 655.0040

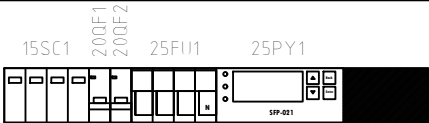

	Tipo/Type	Quantità netta	Descrizione	Costruttore/market
	655.0040.BR	1	CEI GR. KIT SCAME EASYBOX MIS.4 (460x670x245)	SCAME
			VA7909 BASE QUADRO EASYBOX MISURA 4 (655.0040)	
			VA7913 PORTA FUME EASYBOX MISURA 4 (655.0042)	
			VA7916 MONTANTE EASYBOX MISURA 4 H=670 (655.0059)	
			VA7918 KIT DIN EASYBOX L=460 (655.46020)	
10QF1	SND6000	1	CEI AC 6kA 4P C25 MCB OBS. (VA1SM432C)	SIGMA
10QF2	SHM-4	1	CEI AC 6KA 4P 300mA 25A RCCB OBS. (VASFM4063300)	SIGMA
15SC1	SA40-032T2	1	SCARICATORE SOVRATENSIONI 3P+N T2 320Vac 40kA	BREMAS
15QF1	SND6000	1	CEI AC 6kA 4P C25 MCB OBS. (VA1SM432C)	SIGMA
20QF1	SNK4500	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
20QF2	SNK4500	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
25KM1	SMC-4063	1	CEI AC 25A AC3 4P 4NO MODULAR CONTACTOR	SIGMA
25KM1	SMC YK	1	CEI AC MODULAR CONTACTOR 1NO+1NC AUXILIARY CONTACT	SIGMA
25PY1	SFP-021	1	CEI DISP. SPI CEI-021 SENZA TEST REPORT (SFP-021/TF)	BUSINESS DEVELOPMENT
25FU1	FHAC10383N	1	CEI AC FUSE HOLDER 3P+N 690V 32A 10X38MM	BREMAS
25FU1	1421002	3	Fusibile 2A gG 10x38 guida din	ITALWEBER

				Firma Disegnatore
				UTE
				Firma Controllo
				Firma Approvazione
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	



Bremas Ersce S.p.A.
Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)
P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540
Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639
email: info@bremas.it

PROGETTO:	QE CEI-021 AC Trif. 25A 15kW (1 Inv)	FOGLIO:	15
CODICE:	MBACTIS0301	SEGUE:	/
MATRICOLA:			
TITOLO:	LAYOUT E DISTINTA		
NR. DISEGNO	MBACTIS0301_01	DATA 12/05/26	FIRMA UTE