

Bremas Ersce S.p.A.

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiagio (MI)

P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540

Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639

email: info@bremas.it



BETTER SWITCHES

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.
Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Codice: MBACTIS0301D

Progetto: Quadro CEI 0-21 AC 10kW

Descrizione: QE CEI-021 AC Trif. 40A 20kW (2 Inv)

Commessa: -

Matricola:

Nr. Disegno: MBACTIS0301D_01

Tipi messa a terra dei sistemi a cui il quadro è destinato: TT,TN-S

Potenza: 20KW

Alimentazione: 400V-3P+N+PE

Frequenza: 50HZ

Tensione Aux: 230V

Protezione IP: IP65

Icc: 06KA




Data: 12/05/26

Revisione	Descrizione della Modifica	Data	Disegn.	Controllo	Approvaz.
REV.0	EMISSIONE DISEGNO	12/05/26	UTE	GM	GM

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSI COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.

File 20250B1_15 Directory

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

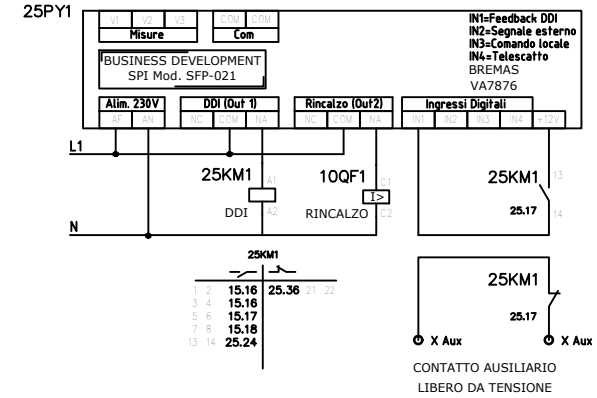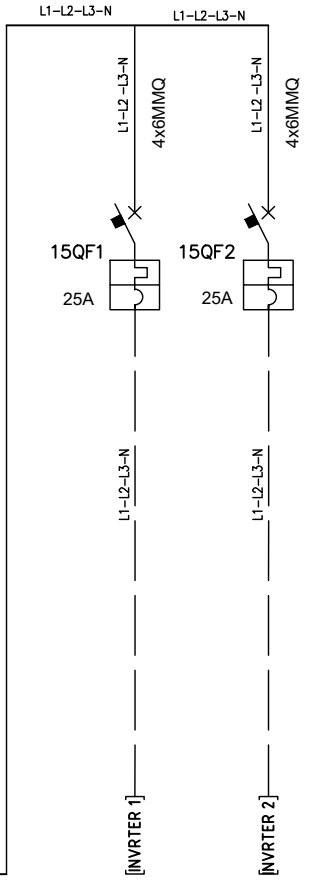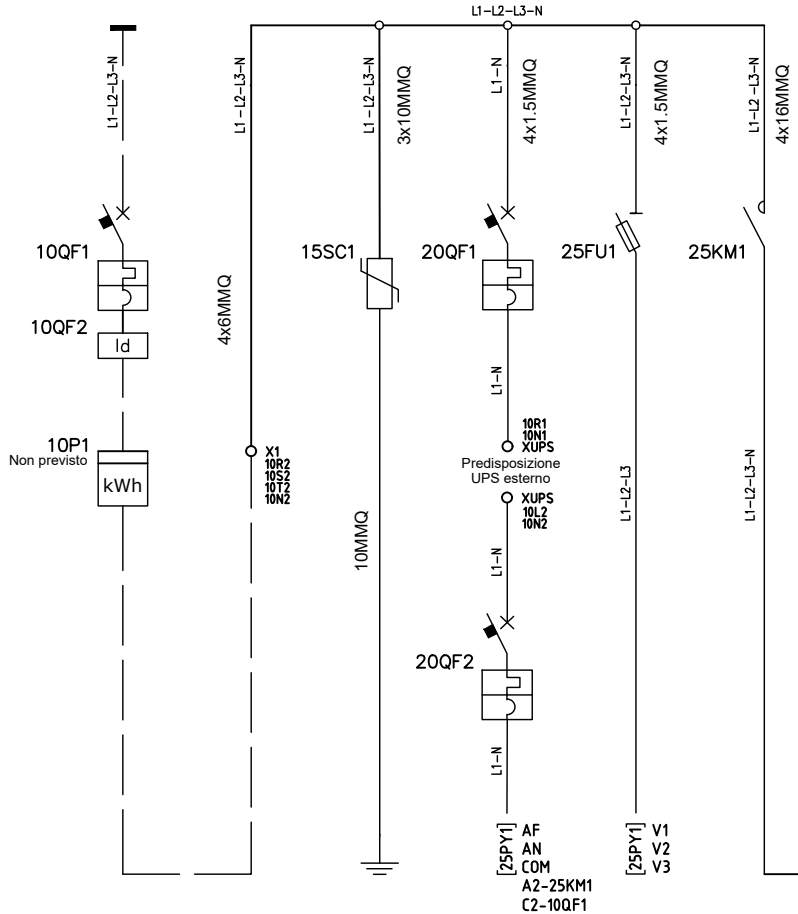

				Firma Disegnatore UTE
				Firma Controllo
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE	Firma Approvazione
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	



Bremas Erscè S.p.A.
 Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiagio (MI)
 P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540
 Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639
 email: info@bremas.it



PROGETTO: QE CEI-021 AC Trif. 40A 20kW (2 Inv)		FOGLIO: 10
CODICE: MBACTIS0301D		SEGUE: 15
MATRICOLA:		
TITOLO: SCHEMA UNIFILARE		
NR. DISEGNO	DATA	FIRMA
MBACTIS0301D_01	12/05/26	UTE

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERSI RESPONSABILI A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.

File 20250011_15 Directory

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

LAYOUT MORSETTIERE

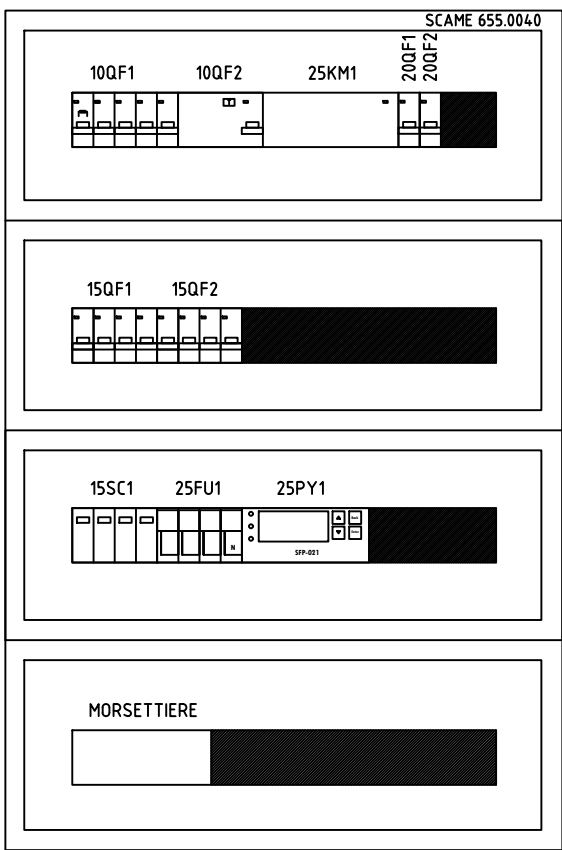

Nome	Tipo/type	Quantità netta	Descrizione	Costruttore/mar
	655.0040.BR		CEI GR. KIT SCAME EASYBOX MIS.4 (655.0040.BR)	SCAME
			BASE QUADRO EASYBOX MISURA 4	SCAME
			PORTA FUME EASYBOX MISURA 4	SCAME
			MONTANTE EASYBOX MISURA 4 H=670	SCAME
			KIT DIN EASYBOX L=460	SCAME
10QF1	VA6SM440C	1	CEI AC 6kA 4P C40 MCB	SIGMA
10QF1	VASHM4040300	1	CEI AC 6KA 4P 300mA 40A RCCB	SIGMA
10QF1	VASND6AB230	1	CEI AC 230V AC SHUNT TRIP RELEASE FOR MCB 16-63A	SIGMA
15QF1	VA6SM425C	1	CEI AC 6kA 4P C25 MCB	SIGMA
15QF2	VA6SM425C	1	CEI AC 6kA 4P C25 MCB	SIGMA
15SC1	SA40T2A3N032	1	SCARICATORE SOVRATENSIONI 3P+N T2 320Vac 40kA	BREMAS
20QF1	VA4SN106C	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
20QF2	VA4SN106C	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
25KM1	VASMC-4100-4NO	1	CEI AC 40A AC3 4P 4NO MODULAR CONTACTOR	SIGMA
25KM1	VASMCYK	1	CEI AC MODULAR CONTACTOR 1NO+1NC AUXILIARY CONTACT	SIGMA
25PY1	VA7876	1	CEI DISP. SPI CEI-021 SENZA TEST REPORT (SFP-021/TF)	BUSINESS DEVELOPMENT
25FU1	FHAC10383N	1	CEI AC FUSE HOLDER 3P+N 690V 32A 10X38MM	BREMAS
25FU1	1421002	3	FUSE 2A gG 10x38 500V	ITALWEBER

				Firma Disegnatore UTE
				Firma Controllo
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE	Firma Approvazione
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	



Bremas Erscè S.p.A.
Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiagio (MI)
P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540
Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639
email: info@bremas.it

PROGETTO:	QE CEI-021 AC Trif. 40A 20kW (2 Inv)
CODICE:	MBACTIS0301D
MATRICOLA:	
TITOLO:	LAYOUT E DISTINTA
NR. DISEGNO	MBACTIS0301D_01
DATA	12/05/26
FIRMA	UTE

FOGLIO: **15**
SEGUE: /