

Bremas Ersce S.p.A.

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)

P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540

Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639

email: info@bremas.it



Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.
Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Codice: MBACTIS0302

Progetto: Quadro cei 0-21 AC 20kW

Descrizione: Quadro CEI 0-21 AC Trif. 40A 20kW (1 Inv)

Commessa: -

Matricola:

Nr. Disegno: MBACTIS0302_01

Tipi messa a terra dei sistemi a cui il quadro è destinato: TT,TN-S

Potenza: 20kW

Alimentazione: 400V-3P+N+PE

Frequenza: 50HZ



Tensione Aux: 230V

Protezione IP: IP65

Icc: 06kA

Data: 12/05/26

Revisione	Descrizione della Modifica	Data	Disegn.	Controllo	Approvaz.
REV.0	EMISSIONE DISEGNO	12/05/26	UTE	GM	GM

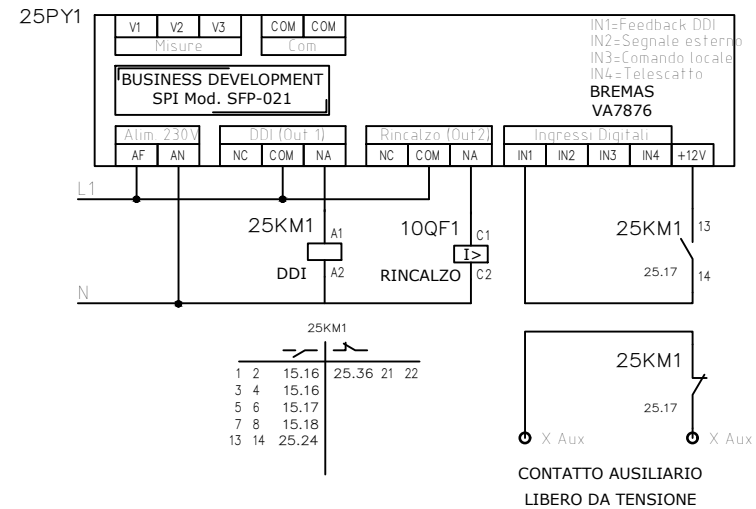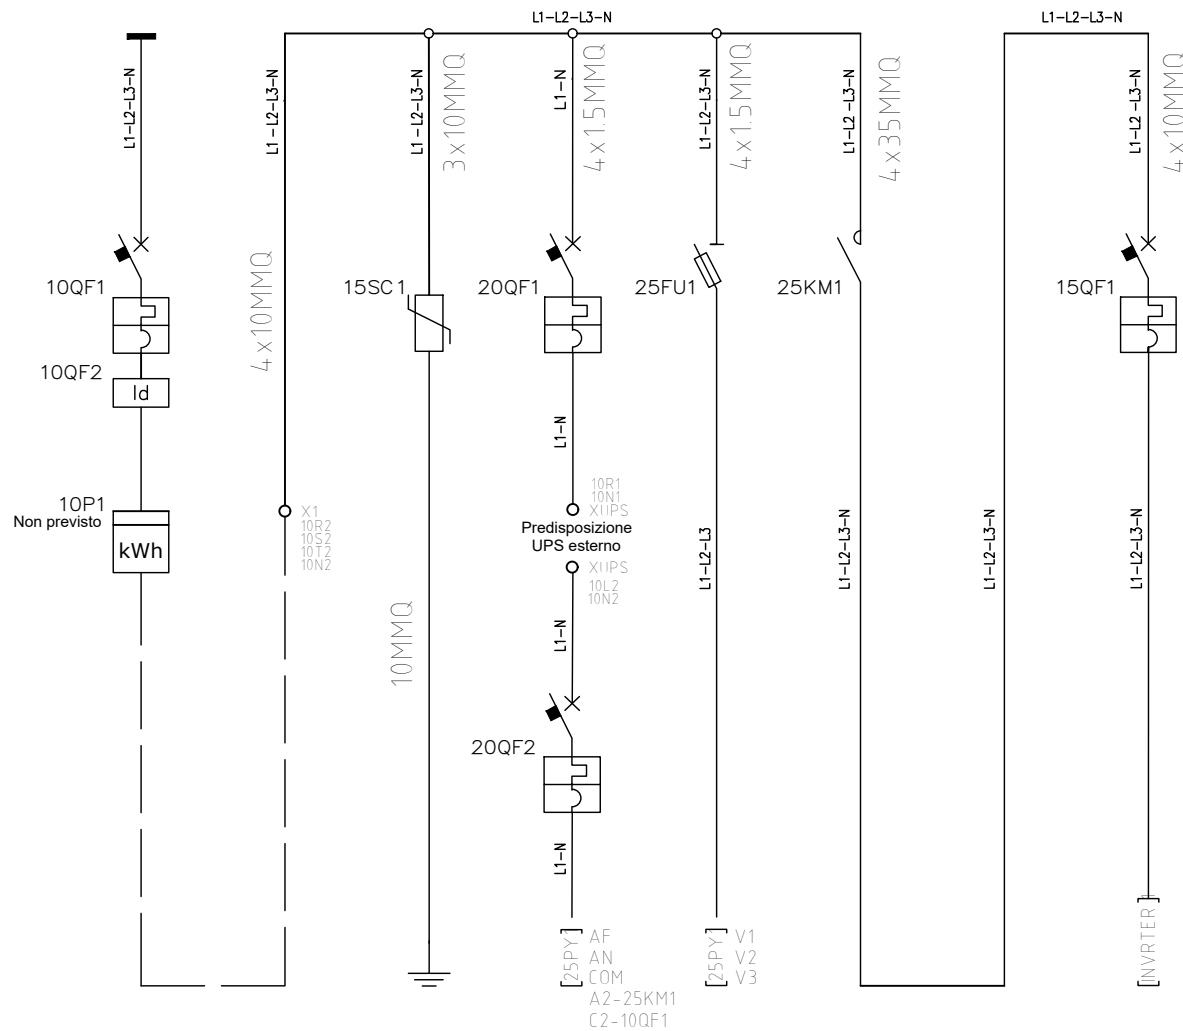

					Firma Disegnatore		PROGETTO: Quadro CEI 0-21 AC Trif. 40A 20kW (1 Inv)			FOGLIO: 10
					UTE		CODICE: MBACTIS0302			SEGUE: 15
							Firma Controllo	MATRICOLA:		
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE		Firma Approvazione		TITOLO: SCHEMA UNIFILARE			
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA				NR. DISEGNO MBACTIS0302_01	DATA 12/05/26	FIRMA UTE	

Bremas Ersce S.p.A.

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)
P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540
Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639
email: info@bremas.it

				Firma Disegnatore UTE	 Bremas Ersce S.p.A. Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI) P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540 Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639 email: info@bremas.it	PROGETTO: Quadro CEI 0-21 AC Trif. 40A 20kW (1 Inv)			FOGLIO: 15
				Firma Controllo		CODICE: MBACTIS0302			SEGUE: /
						MATRICOLA:			
						TITOLO: LAYOUT			
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE	Firma Approvazione		NR. DISEGNO	DATA	FIRMA	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		MBACTIS0302_01	12/05/26	UTE		