

Bremas Ersce S.p.A.

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)

P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540

Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639

email: info@bremas.it



BETTER SWITCHES

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.
Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Codice: MBACTIS0303DU

Progetto: Quadro AC 60kW - 2 x Inverter da 30kW + UPS

Descrizione: Quadro CEI 0-21 AC Trif.100A 60kW (2 Inv+UPS)

Commessa: -

Matricola:

Nr. Disegno: MBACTIS0303DU_01

Tipi messa a terra dei sistemi a cui il quadro è destinato: TT,TN-S

Potenza: 60KW

Alimentazione: 400V-3P+N+PE

Frequenza: 50HZ


Tensione Aux: 230V

Protezione IP: IP65



Icc: 6kA

Data: 11/08/2025

Revisione	Descrizione della Modifica	Data	Disegn.	Controllo	Approvaz.
REV.0	EMISSIONE DISEGNO	11/08/25	UTE	GM	GM
REV.1	ADEGUAMENTO TELERUTTORE	06/05/26	UTE	GM	GM

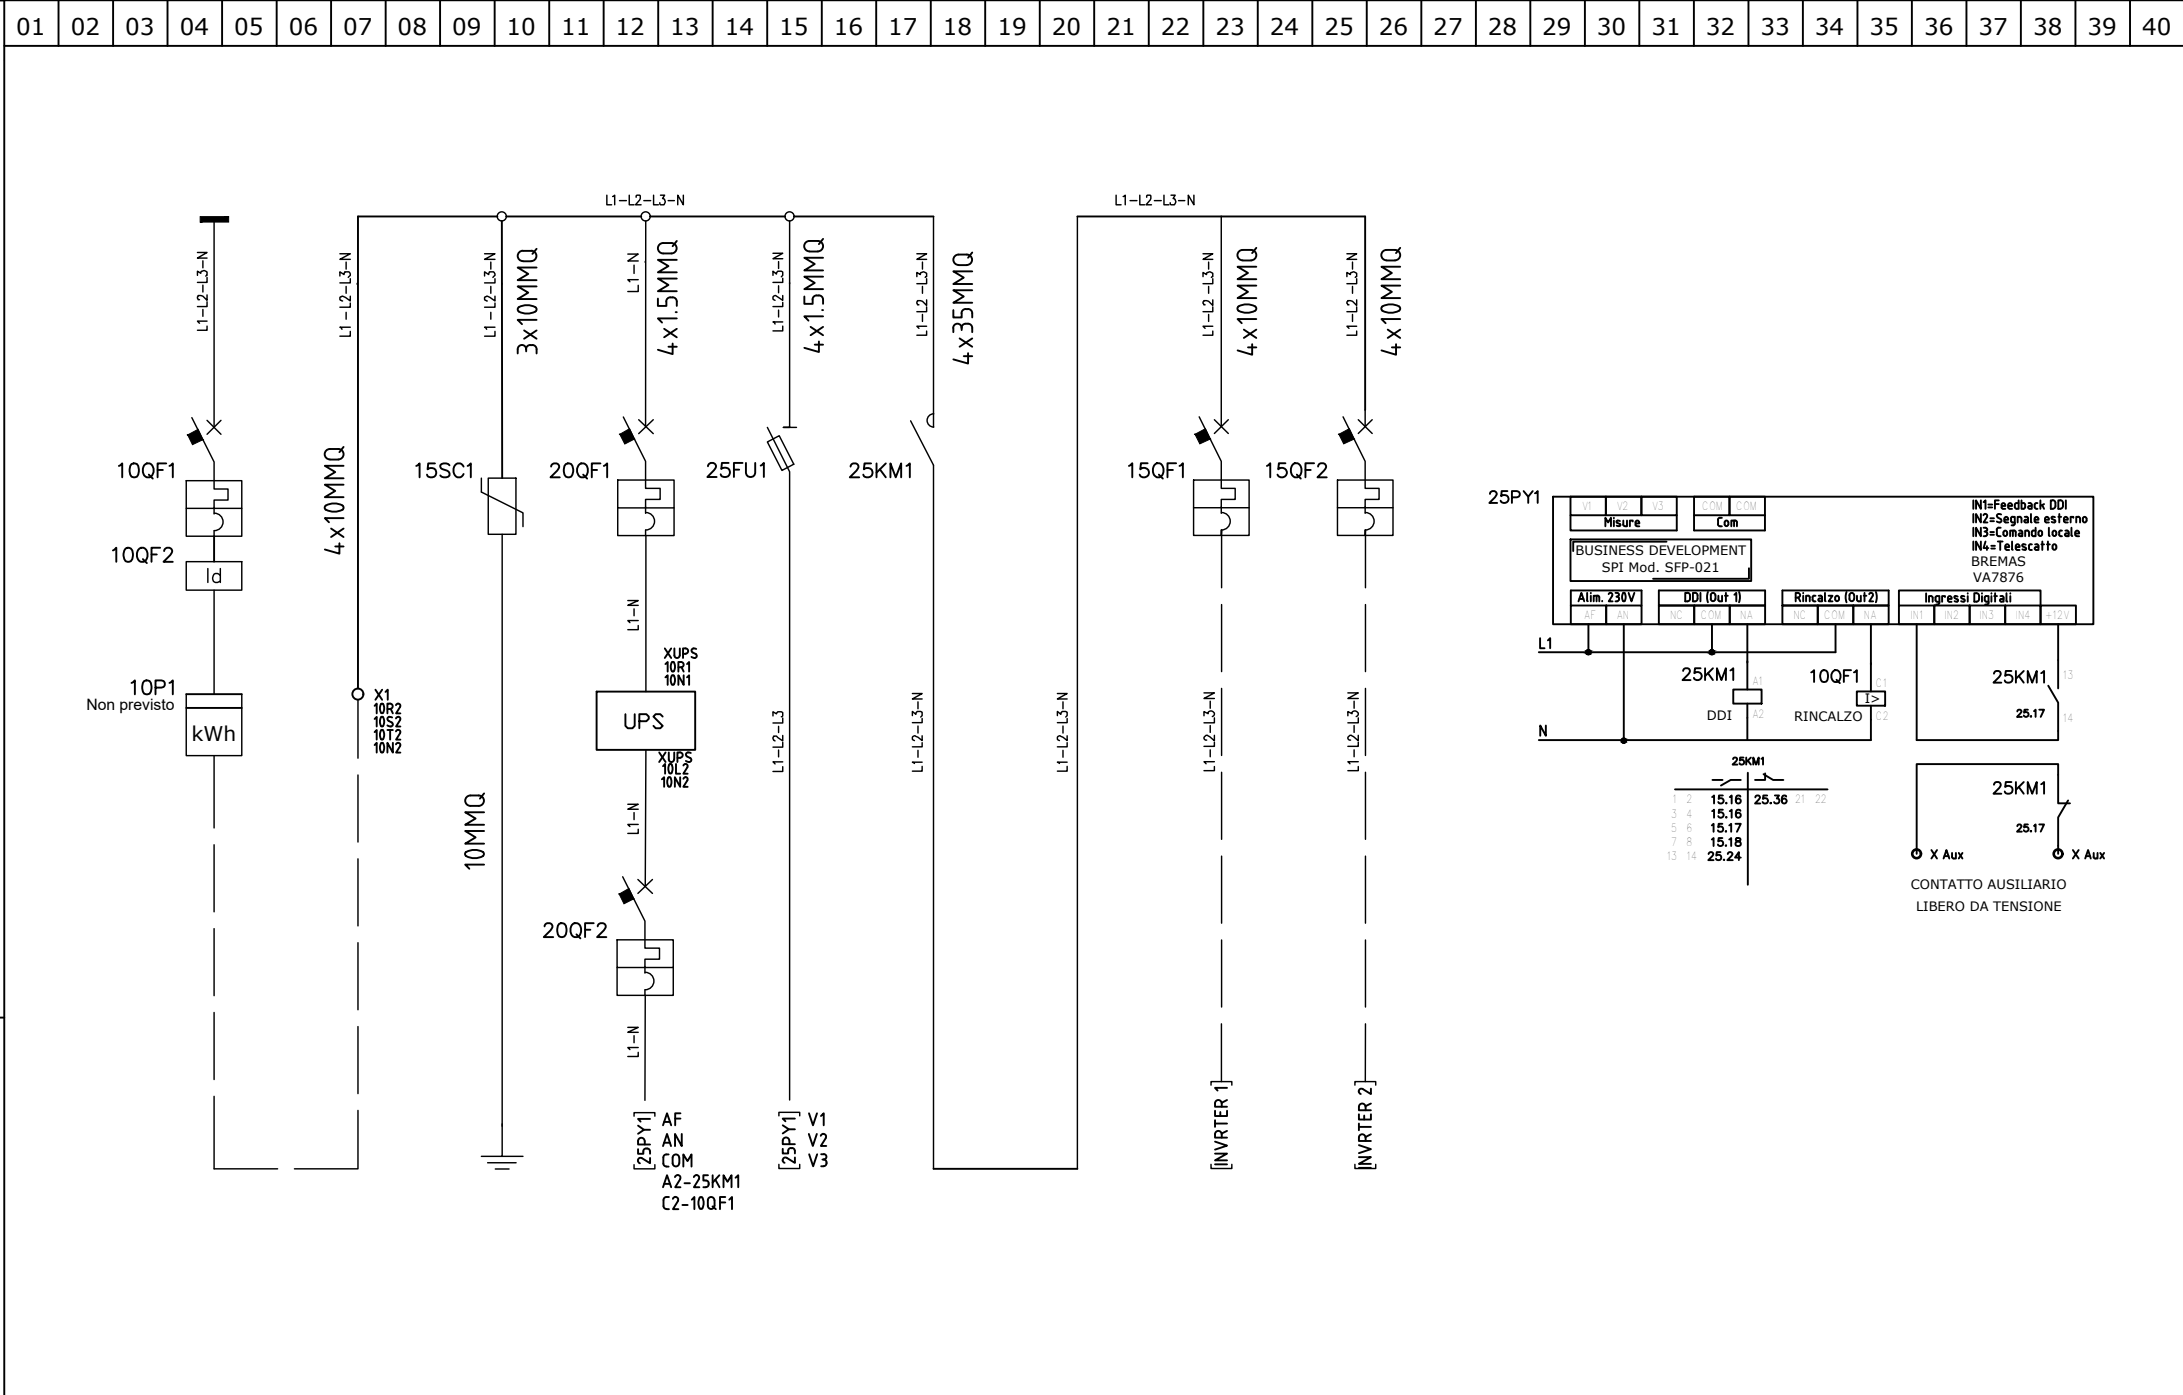

				Firma Disegnatore UTE	 Bremas Ersce S.p.A. Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI) P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540 Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639 email: info@bremas.it	PROGETTO: Quadro CEI 0-21 AC Trif.100A 60kW (2 Inv+UPS)			FOGLIO: 10		
				Firma Controllo		CODICE: MBACTIS0303DU			SEGUE: 15		
				Firma Approvazione		MATRICOLA:					
						TITOLO: SCHEMA UNIFILARE					
01	ADEG. Teleruttore	06/05/26	UTE			NR. DISEGNO	MBACTIS0303DU_01	DATA	11/08/25	FIRMA	UTE
00	EMISS. DISEGNO	11/08/25	UTE								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA								



MORSETTIERE

Nome	Tipo/type	Quantità netta	Descrizione	Costruttore/market
	EC060830.P	1	CEI AC IMB.ETA GRAFF. 1040X620X320 ZP70029 – ECO 61030P	ETA
		1	CEI CASSA E COR 600x800x300 (EC060830.P)	ETA
		1	CEI CHASSIS MODULARE E COR 600X800 (ECMI060080)	ETA
		3	CEI PANNELLO CIECO 600X150 (ECAV060015)	ETA
		1	CEI KIT STAFFE FISSAGGIO A PARETE PER CASSE E COR (ECSF0001)	ETA
10QF1	4G160125	1	CEI AC 36kA 125A 4P MCCB+RCBO	SIGMA
10QF1	SFM4080300	1	CEI AC 10KA 4P 300mA 80A RCCB A TYPE	SIGMA
10QF1	SND6AB230	1	CEI AC 230V AC SHUNT TRIP RELEASE FOR MCB 16–63A	SIGMA
15QF1	SNK6000	1	CEI AC 6kA 4P C63 MCB	SIGMA
15QF2	SNK6000	1	CEI AC 6kA 4P C63 MCB	SIGMA
15SC1	T2–A3N032	1	SCARICATORE SOVRATENSIONI 3P+N T2 320Vac 40kA	BREMAS
20A1	UPS–021	1	CEI DISP. UPS	BUSINESS DEVELOPMENT
20QF1	SNK4500	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
20QF2	SNK4500	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
25KM1	SCF150230	1	CEI21 050070 CONTACTOR 150A	SIGMA
25KM1	SMCYK	1	CEI AC MODULAR CONTACTOR 1NO+1NC AUXILARY CONTACT	SIGMA
25PY1	SPI–021	1	CEI DISP. SPI CEI–021 SENZA TEST REPORT (SFP–021/TF)	BUSINESS DEVELOPMENT
25FU1	FHAC10383N	1	CEI AC FUSE HOLDER 3P+N 690V 32A 10X38MM	BREMAS
25FU1	1421002	3	FUSE 2A gG 10x38 500V	ITALWEBER

01	ADEG. TELERUTTORE	06/05/26	UTE
00	EMISS. DISEGNO	11/08/25	UTE
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA

Firma
Approvazione

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)
P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540
Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639
email: info@bremas.it

PROGETTO: Quadro CEI 0-21 AC Trif.100A 60kW (2 Inv+UPS)			FOGLIO: 15
CODICE: MBACTIS0303DU			
MATRICOLA:			SEGUE: /
TITOLO: LAYOUT E DISTINTA			
NR. DISEGNO MBACTIS0303DU_01	DATA 11/08/25	FIRMA UTE	