

# Bremas Ersce S.p.A.

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiagio (MI)

P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540

Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639

email: info@bremas.it



Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.  
Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Codice: MBACTIS0303U

Progetto: Quadro AC 30kW

Descrizione: Quadro CEI-021 AC Trif. 50A 30kW (1 Inv+UPS)

Commessa: -

Matricola: -

Nr. Disegno: MBACTIS0303U\_01

Tipi messa a terra dei sistemi a cui il quadro è destinato: TT,TN-S

Potenza: 30kW

Alimentazione: 400V-3P+N+PE

Frequenza: 50HZ

Tensione Aux: 230V



Protezione IP: IP65

Icc: 06kA

Data: 12/05/26

Revisione	Descrizione della Modifica	Data	Disegn.	Controllo	Approvaz.
REV.0	EMISSIONE DISEGNO	12/05/26	UTE	GM	GM

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE UTILIZZARE IL CONTENUTO  
 O RENDERLO COMUNE A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE  
 COMPORTE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.

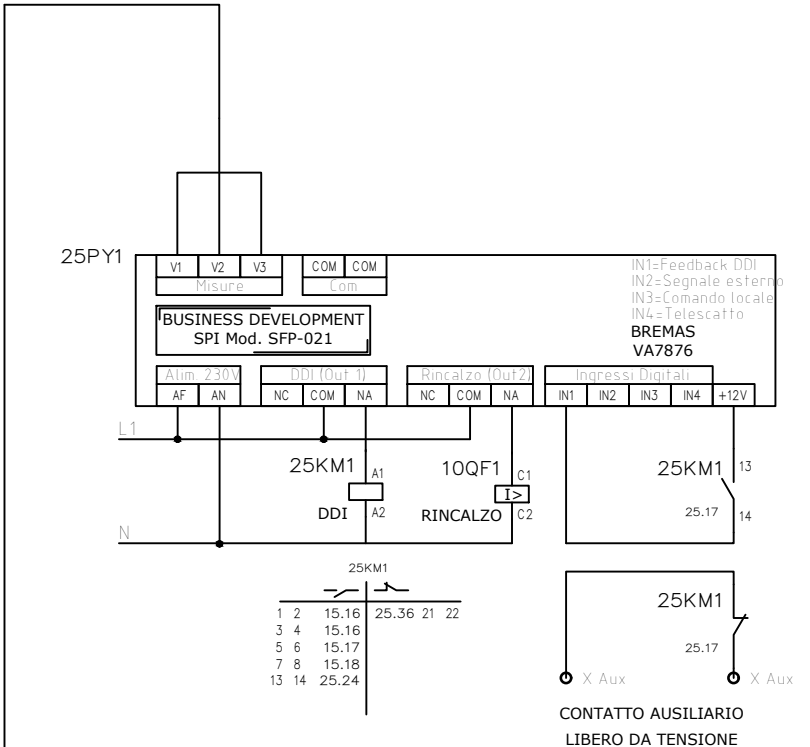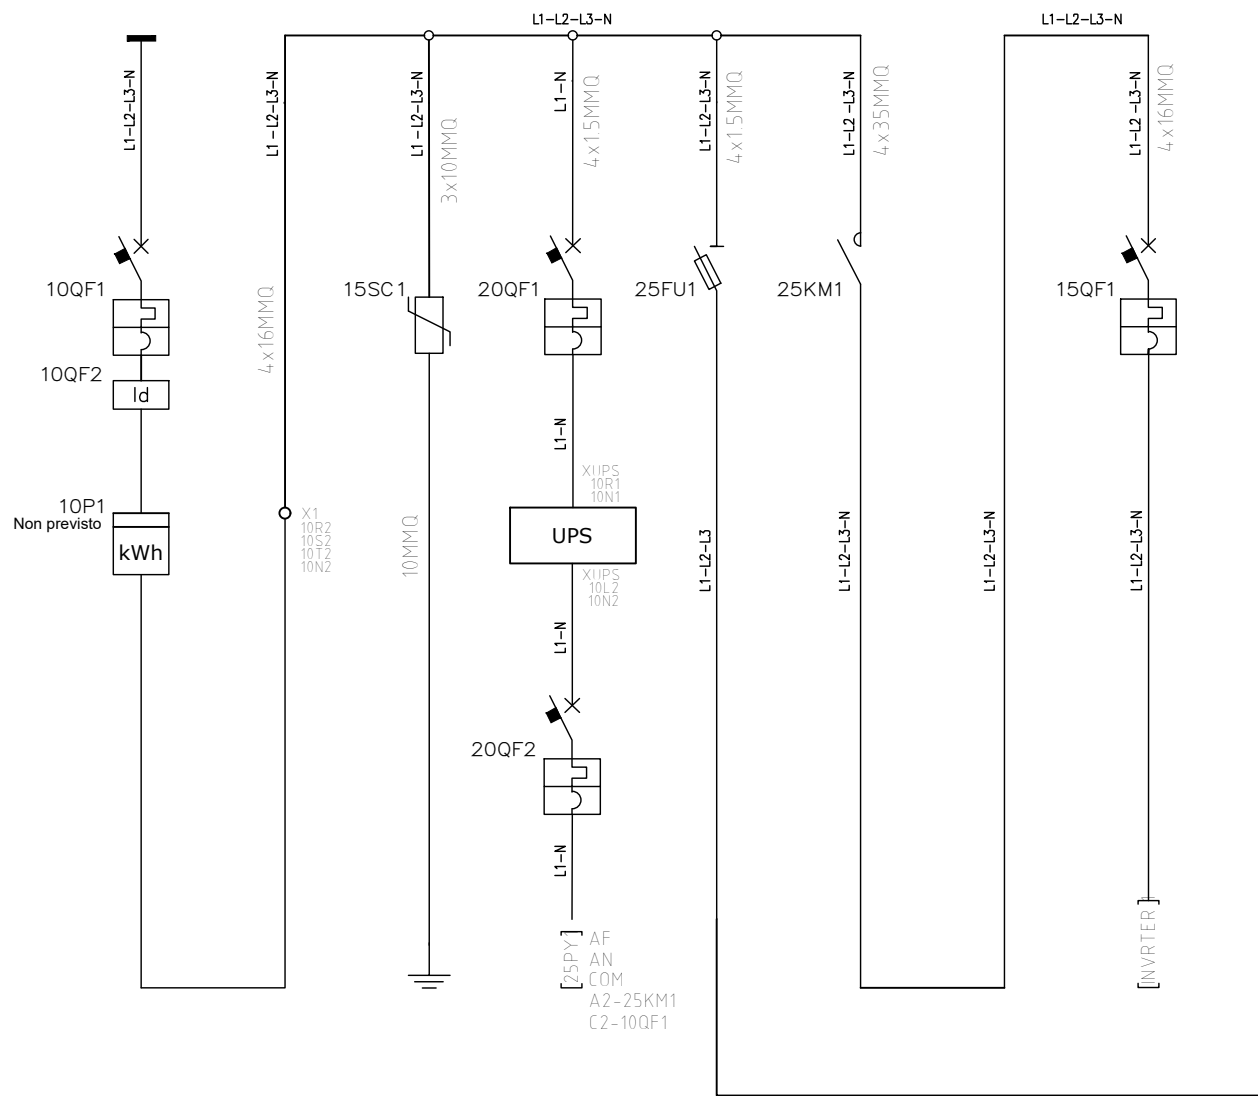

File: 20250811\_30  
 Directory:

00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA

Firma Disegnatore	<b>UTE</b>
Firma Controllo	
Firma Approvazione	



**Bremas Ersce S.p.A.**  
 Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)  
 P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540  
 Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639  
 email: info@bremas.it



PROGETTO:	Quadro CEI-021 AC Trif. 50A 30kW (1 Inv+UPS)		FOGLIO:	10
CODICE:	MBACTIS0303U		SEGUE:	15
MATRICOLA:				
TITOLO:	SCHEMA UNIFILARE			
NR. DISEGNO	MBACTIS0303U_01	DATA	12/05/26	FIRMA UTE

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE UTILIZZARE IL CONTENUTO  
 O RENDERLO COMUNE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE  
 COMPORTE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.

File: 20250811\_30  
 Directory


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

**LAYOUT MORSETTIERE**

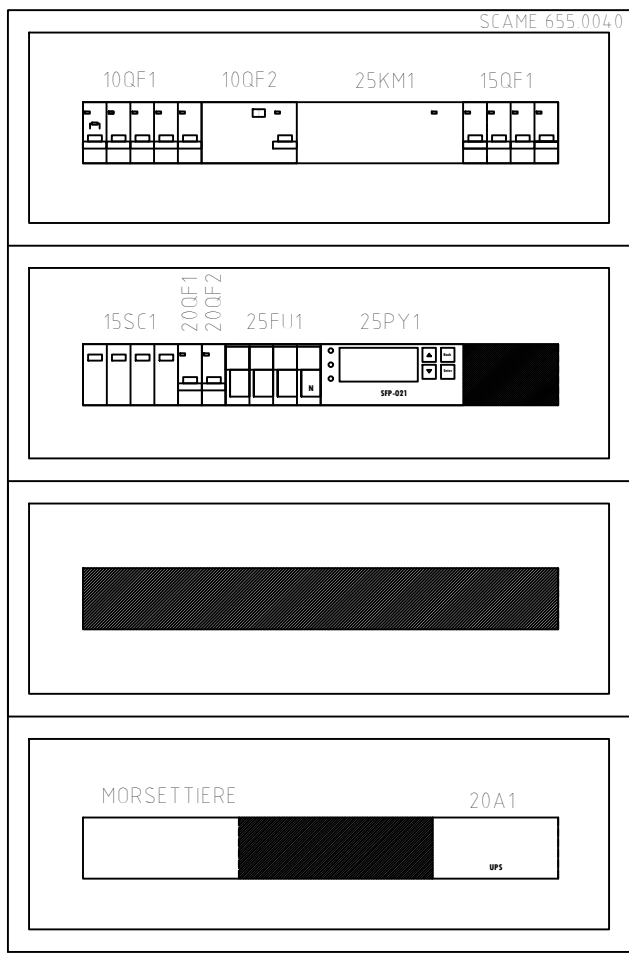

Nome	Tipo/Type	Quantità netta	Descrizione	Costruttore/market
		1	CEI GR. KIT SCAME EASYBOX MIS.4 (460x670x245)	SCAME
			VA7909 BASE QUADRO EASYBOX MISURA 4 (655.0040)	
			VA7913 PORTA FUME EASYBOX MISURA 4 (655.0042)	
			VA7916 MONTANTE EASYBOX MISURA 4 H=670 (655.0059)	
			VA7918 KIT DIN EASYBOX L=460 (655.46020)	
10QF1	SND6000	1	CEI AC 6kA 4P C63 MCB OBS. (VA1SM463C)	SCAME
10QF1	SND6AB	1	CEI AC 230V AC SHUNT TRIP RELEASE FOR MCB 16-63A	SCAME
10QF2	VASHM4063300	1	CEI AC 6KA 4P 300mA 63A RCCB OBS. (VASF4063300)	SCAME
15QF1	SND6000	1	CEI AC 6kA 4P C63 MCB OBS. (VA1SM463C)	SCAME
15SC1	SA40T2A3N032	1	SCARICATORE SOVRATENSIONI 3P+N T2 320Vac 40kA	BREMAS
20QF1	SNK 4500	1	SCARICATORE SOVRATENSIONI 3P+N T2 320Vac 40kA	SIGMA
20QF2	SNK 4500	1	SCARICATORE SOVRATENSIONI 3P+N T2 320Vac 40kA	SIGMA
25FU1	FHAC10383N	1	CEI AC FUSE HOLDER 3P+N 690V 32A 10X38MM	BREMAS
25FU1	1421002	3	Fusibile 2A gG 10x38 500V	ITALWEBER
25PY1	SFP-021	1	CEI DISP. SPI CEI-021 SENZA TEST REPORT (SFP-021/TF)	BUSINESS DEVELOPMENT
25KM1	SMC-4100	1	CEI AC 40A AC3 4P 4NO MODULAR CONTACTOR	SIGMA
25KM1	SMC YK	1	CEI AC MODULAR CONTACTOR 1NO+1NC AUXILIARY CONTACT	SIGMA
25KM1	UPS-CEI021	1	CEI21 UPS	BUSINESS DEVELOPMENT

				Firma Disegnatore <b>UTE</b>
				Firma Controllo
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE	Firma Approvazione
REV.	MODIFIC A	DATA	FIRMA	



**Bremas Ersce S.p.A.**  
 Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiagio (MI)  
 P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540  
 Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639  
 email: info@bremas.it

PROGETTO:	Quadro CEI-021 AC Trif. 50A 30kW (1 Inv+UPS)		FOGLIO:	15
CODICE:	MBACTIS0303U		SEGUE:	/
MATRICOLA:				
TITOLO:	LAYOUT E DISTINTA			
NR. DISEGNO	MBACTIS0303U_01	DATA	12/05/26	FIRMA UTE