

Bremas Ersce S.p.A.

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)

P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540

Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639

email: info@bremas.it



Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.
Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Codice: MBACTIS0304DU

Progetto: Quadro AC 80kW - 2 x Inverter da 40 kW + UPS

Descrizione: Quadro CEI 0-21 AC Trif.125A 80kW (2 Inv+UPS)

Commessa: -

Matricola:

Nr. Disegno: MBACTIS0304DU_01

Tipi messa a terra dei sistemi a cui il quadro è destinato: TT,TN-S

Potenza: 80KW

Alimentazione: 400V-3P+N+PE

Frequenza: 50HZ


Tensione Aux: 230V

Protezione IP: IP65

Icc: 10kA

Data: 11/08/2025

Revisione	Descrizione della Modifica	Data	Disegn.	Controllo	Approvaz.
REV.0	EMISSIONE DISEGNO	11/08/25	UTE	GM	GM
REV.1	ADEGUAMENTO DOCUMENTAZIONE	22/04/26	UTE	GM	GM

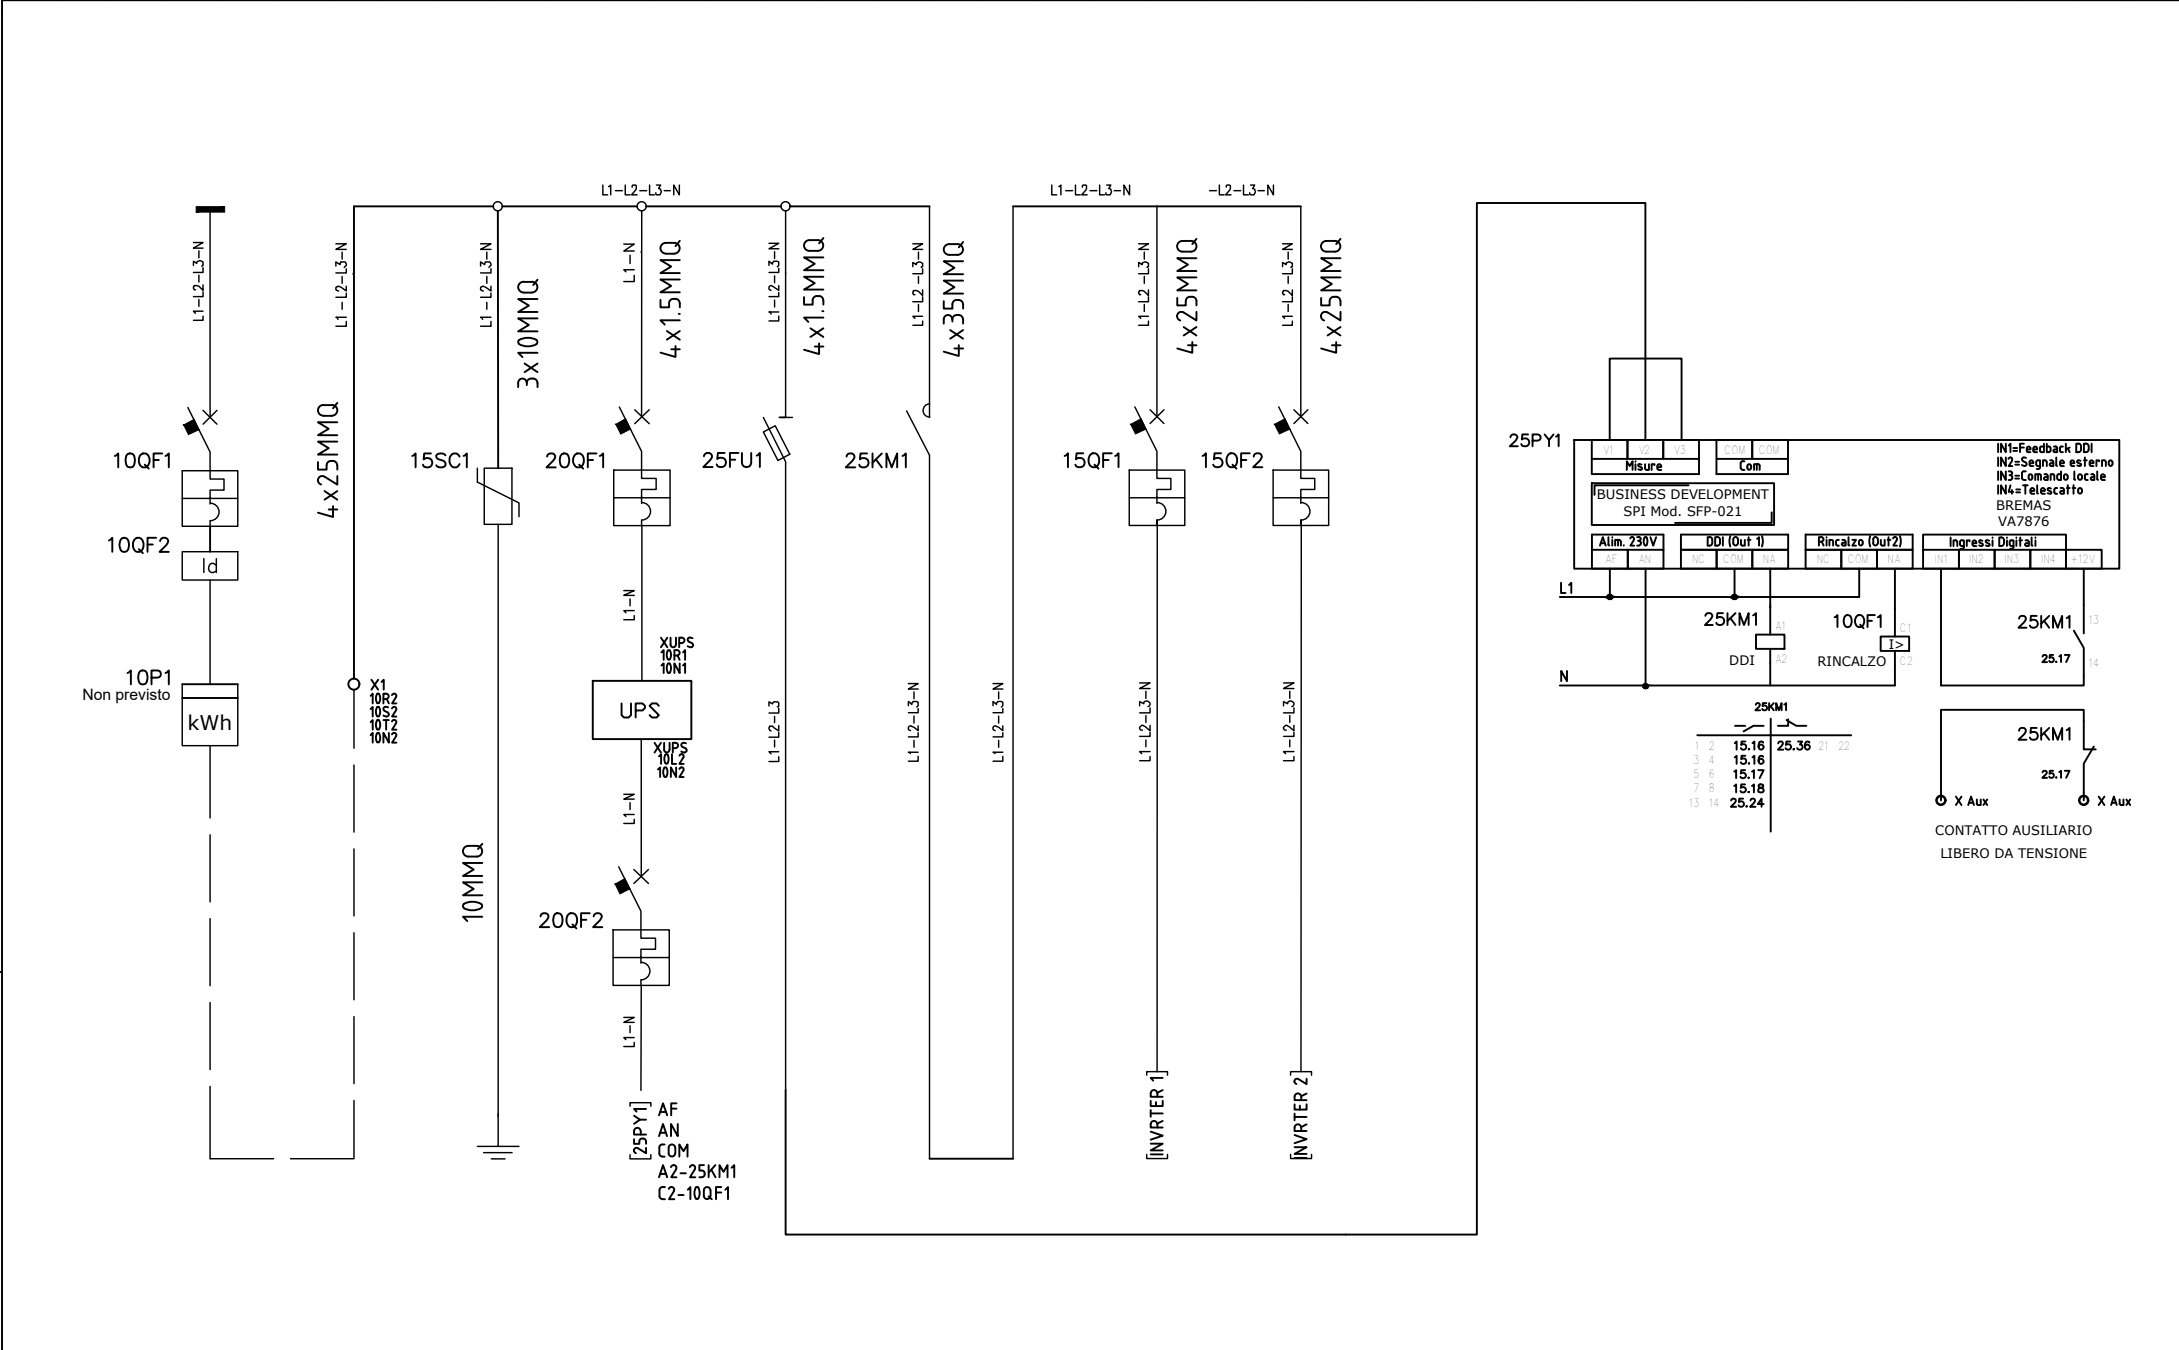

LAYOUT MORSETTIERE

X1

10R2

10S2

10T2

10N2

XUPS

20R1

20N1

20L2


20N2

XAUX

25O2

25O3

</

				Firma Disegnatore UTE	 Bremas Erscè S.p.A. Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI) P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540 Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639 email: info@bremas.it	PROGETTO: Quadro CEI 0-21 AC Trif. 125A 80kW (2 Inv+UPS)			FOGLIO: 15
				Firma Controllo		CODICE: MBACTIS0304DU			SEGUE: /
						MATRICOLA:			
						TITOLO: LAYOUT E DISTINTA			
01	ADEG. DOCUMENTAZIONE	22/04/26	UTE	Firma Approvazione		NR. DISEGNO	MBACTIS0304DU_01	DATA 11/08/25	FIRMA UTE
00	EMISS. DISEGNO	11/08/25	UTE						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA						