

Bremas Ersce S.p.A.

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)

P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540

Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639

email: info@bremas.it



Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.
Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Codice: MBACTIS0304U

Progetto: Quadro cei 0-21 AC 40kW

Descrizione: Quadro CEI 0-21 AC Trif. 80A 40kW (1 Inv+UPS)

Commessa: -

Matricola: -

Nr. Disegno: MBACTIS0304U_01

Tipi messa a terra dei sistemi a cui il quadro è destinato: TT,TN-S

Potenza: 40kW

Alimentazione: 400V-3P+N+PE

Frequenza: 50HZ



Tensione Aux: 230V

Protezione IP: IP65

Icc: 10kA

Data: 12/05/26

Revisione	Descrizione della Modifica	Data	Disegn.	Controllo	Approvaz.
REV.0	EMISSIONE DISEGNO	12/05/26	UTE	GM	GM

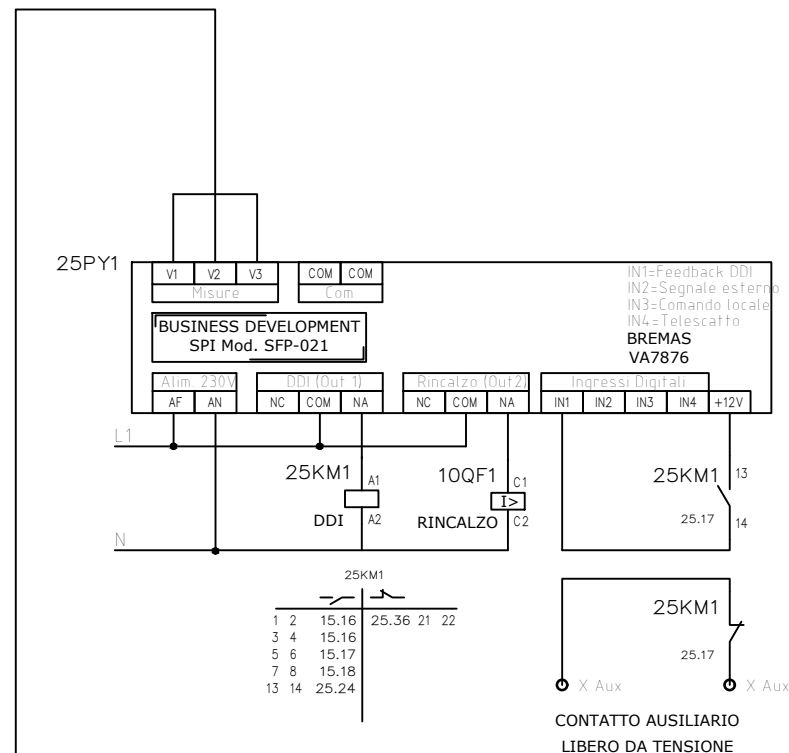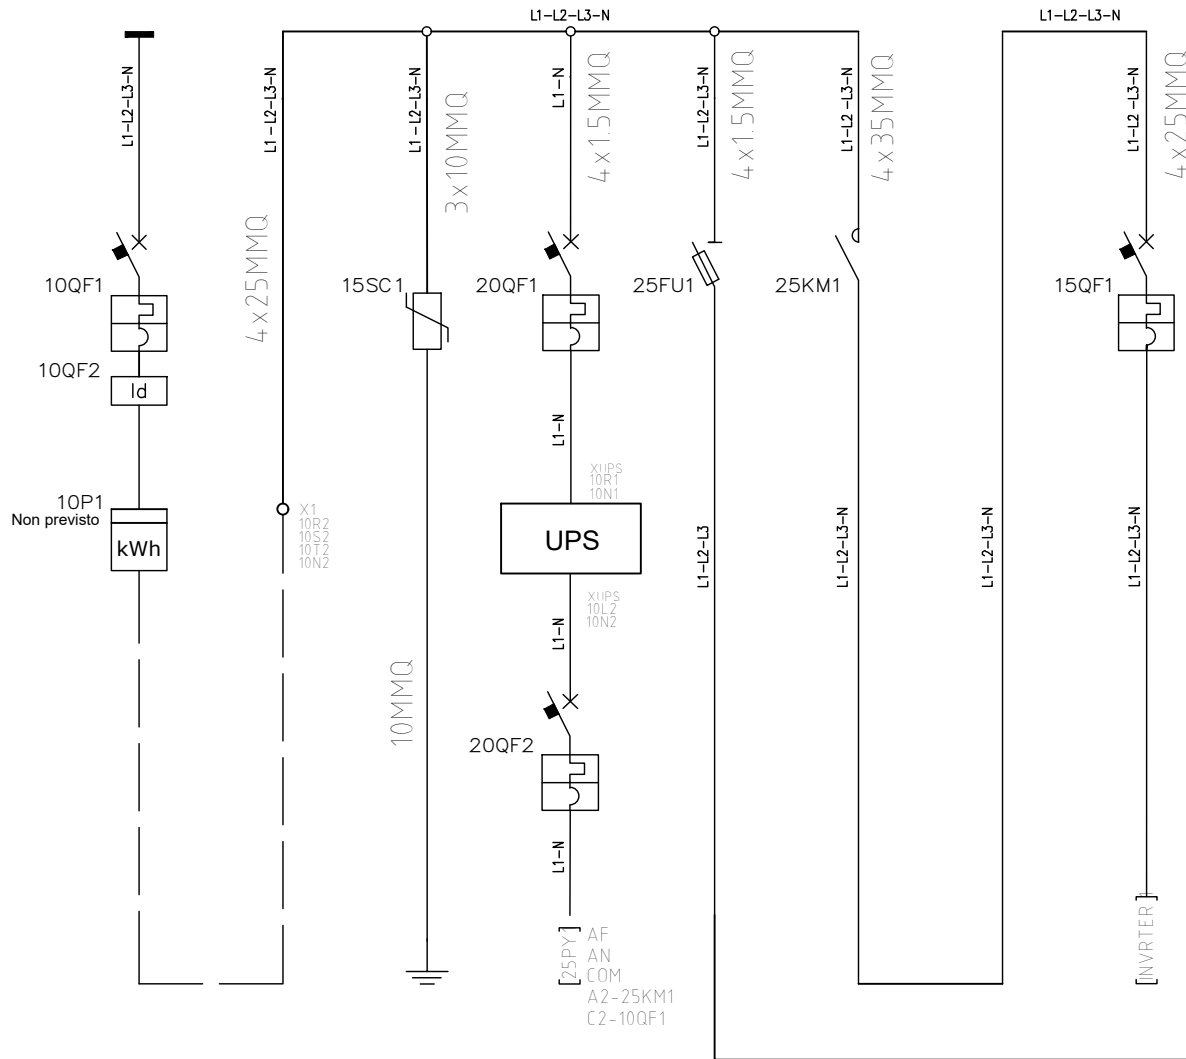

				Firma Disegnatore
				UTE
				Firma Controllo
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE	Firma Approvazione
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	





Bremas Ersce S.p.A.
Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)
P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540
Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639
email: info@bremas.it

PROGETTO:	Quadro CEI 0-21 AC Trif. 80A 40kW (1 Inv+UPS)		FOGLIO:	10
CODICE:	MBACTIS0304U		SEGUE:	15
MATRICOLA:				
TITOLO:	SCHEMA UNIFILARE			
NR. DISEGNO	MBACTIS0304U_01	DATA	12/05/26	FIRMA UTE

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARE IL CONTENUTO
O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA'. OGNI INFRAZIONE
COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.

File 20250811_L_40
Directory

01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

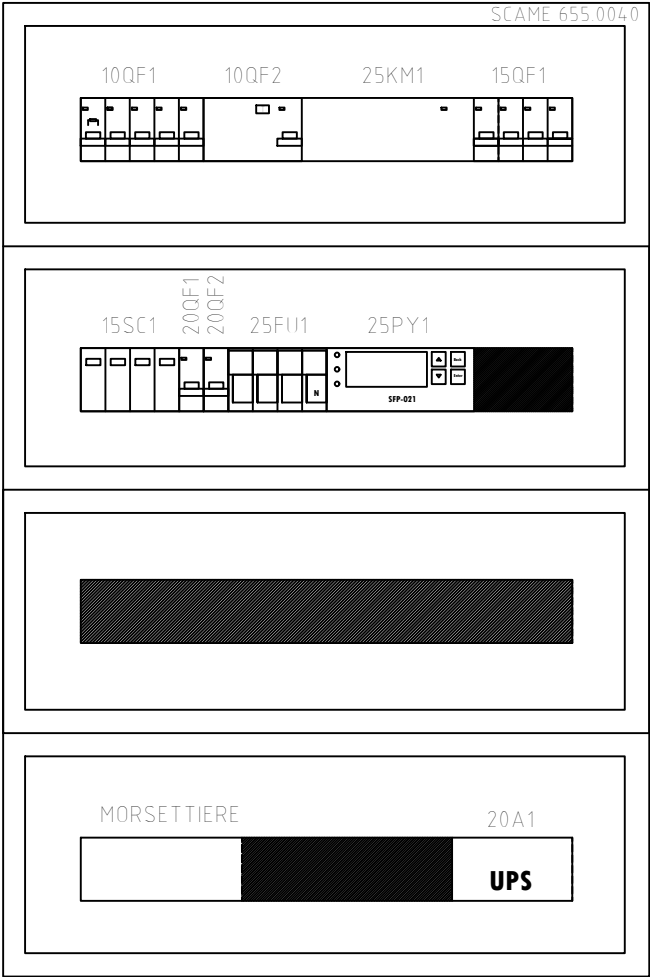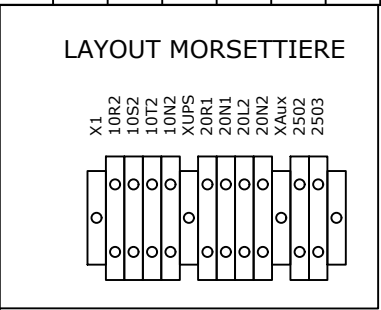

Nome	Tipo/type	Quantità netta	Descrizione	Costruttore/market
	655.0040.BR	1	CEI GR. KIT SCAME EASYBOX MIS.4 (655.0040.BR)	SC AME
			BASE QUADRO EASYBOX MISURA 4	SC AME
			PORTA FUME EASYBOX MISURA 4	SC AME
			MONTANTE EASYBOX MISURA 4 H=670	SC AME
			KIT DIN EASYBOX L=460	SC AME
10QF1	1SK480C	1	CEI AC 10kA 4P C80 MCB OBS (VA1SXD480C)	SIGMA
10QF1	SND6AB230	1	CEI AC 230V AC SHUNT TRIP RELEASE FOR MCB 16-63A	SIGMA
10QF2	VASFM4080300	1	CEI AC 10KA 4P 300mA 80A RCCB A TYPE	SIGMA
15QF1	1SK480C	1	CEI AC 10kA 4P C80 MCB OBS (VA1SXD480C)	SIGMA
15SC1	T2-A3N032	1	SCARICATORE SOVRATENSIONI 3P+N T2 320Vacc 40kA	BREMAS
20A1	UPS-021	1	CEI UPS PER SPI (UPS-021)	BUSINESS DEVELOPMENT
20QF1	SNK4500	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
20QF2	SNK4500	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
25PY1	SFP-021	1	CEI DISP. SPI CEI-021 SENZA TEST REPORT (SFP-021/TF)	BUSINESS DEVELOPMENT
25FU1	FHAC10383N	1	CEI AC FUSE HOLDER 3P+N 690V 32A 10X38MM	BREMAS
25FU1	1421002	3	FUSE 2A gG 10x38 500V	ITALWEBER
25KM1	SMC-4100-4NO	1	CEI AC 40A AC3 4P 4NO MODULAR CONTACTOR	SIGMA
25KM1	VASMC YK	1	CEI AC MODULAR CONTACTOR 1NO+1NC AUXILIARY CONTACT	SIGMA

				Firma Disegnatore		Bremas Ersce S.p.A. Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI) P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540 Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639 email: info@bremas.it	PROGETTO: Quadro CEI 0-21 AC Trif. 80A 40kW (1 Inv+UPS)		FOGLIO: 15
				UTE			CODICE: MBACTIS0304U		
				Firma Controllo			MATRICOLA:		
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE	Firma Approvazione			TITOLO: LAYOUT E DISTINTA		
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA				NR. DISEGNO MBACTIS0304U_01	DATA 12/05/26	FIRMA UTE