


Bremas Ersce S.p.A.

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)

P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540

Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639

email: info@bremas.it

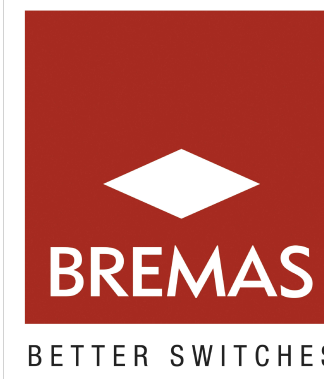

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.
Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Codice: MBACTIS0306

Progetto: Quadro CEI 0-21 AC 70kW

Descrizione: Quadro CEI 0-21 AC Trif. 125A 70kW (1 Inv)

Commessa: -

Matricola:

Nr. Disegno: MBACTIS0306_01

Tipi messa a terra dei sistemi a cui il quadro è destinato: TT,TN-S

Potenza: 70kW

Alimentazione: 400V-3P+N+PE

Frequenza: 50HZ

Tensione Aux: 230V

Protezione IP: IP65

Icc: 25kA

Data: 12/05/26

Revisione	Descrizione della Modifica	Data	Disegn.	Controllo	Approvaz.
REV.0	EMISSIONE DISEGNO	12/05/26	UTE	GM	GM



--	--


NON E' PERMESSO CONSERVARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARE IL CONTENUTO
O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE
COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.

File 20250811_L_70
Directory

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

LAYOUT MORSETTIERE													
X1 10R2 10S2 10T2 10N2 XUPS 20R1 20N1 20L2 20N2 XAUX 25O2 25O3													

	Tipo/Type	Quantità netta	Descrizione	Costruttore/market
	EC 060830.P	1	CEI AC IMB.ETA GRAFF. 1040X620X320 ZZP70029 – ECO 61030P	ETA
		1	CEI CASSA E COR 600x800x300 (EC060830.P)	ETA
		1	CEI CHASSIS MODULARE E COR 600X800 (ECMI060080)	ETA
		3	CEI PANNELLO CIECO 600X150 (ECAV060015)	ETA
		1	CEI KIT STAFFE FISSAGGIO A PARETE PER CASSE E COR (EC SF0001)	ETA
10QF1	MLT 160N	1	CEI AC 25ka 4P 100–125A MCCB OBS. (VA4B160160)	SIGMA
			CEI AC 230V AC SHUNT TRIP FOR B160–B160N (VA4B160160)	

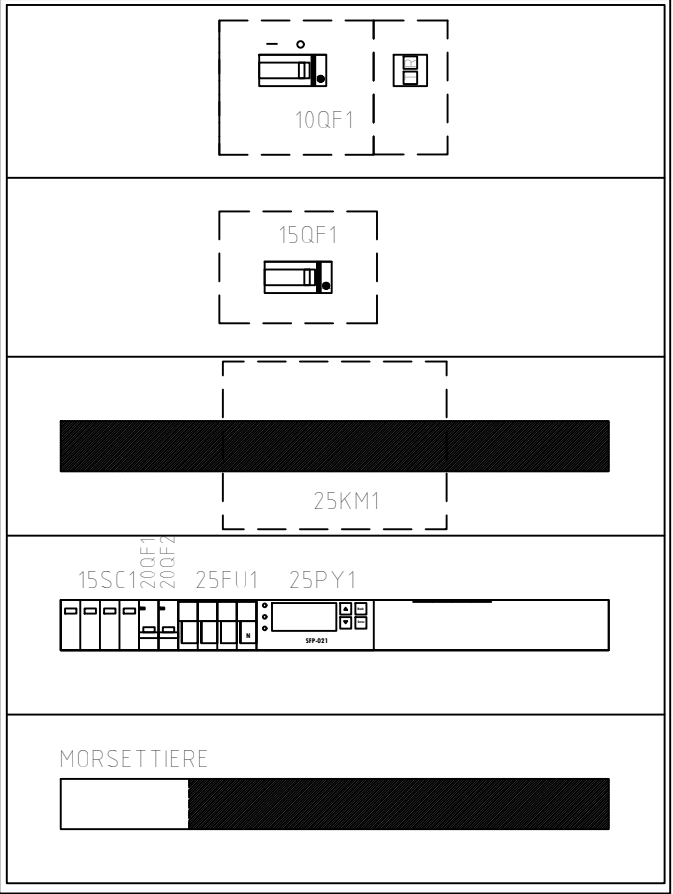

10QF1	MLT 160N	1	CEI AC 25kA 4P 100–125A MCCB OBS. (VA4B160160)																	SIGMA			
10QF1	B0160AB230AC	1	CEI AC 230V AC SHUNT TRIP FOR B160–B160N (B0160AB230AC)																	SIGMA			
15QF1	B 160N	1	CEI AC 36kA 125A 4P MCCB+RCBO OBS. (VA4J125125)																	SIGMA			
15SC1	SA40–032 T2	1	SCARICATORE SOVRATENSIONI 3P+N T2 320Vac 40kA																	BREMAS			
20QF1	SNK 4500	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB																	SIGMA			
20QF2	SNK 4500	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB																	SIGMA			
25FU1	FHAC	1	CEI AC FUSE HOLDER 3P+N 690V 32A 10X38MM																	BREMAS			
25FU1	1421002	3	Fusibile 2A gG 10x38 500V																	ITALWEBER			
25PY1	SFP–021	1	CEI DISP. SPI CEI–021 SENZA TEST REPORT (SFP–021/TF)																	BUSINESS DEVELOPMENT			
25KM1	SCF–150	1	CEI AC 4P 150A AC3 230V CONTACTOR OBS. (VASCF150230)																	SIGMA			

				Firma Disegnatore	UTE		Bremas Ersce S.p.A. Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI) P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540 Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639 email: info@bremas.it	PROGETTO: Quadro CEI 0-21 AC Trif. 125A 70kW (1 Inv)			FOGLIO: 15	
				Firma Controllo				CODICE: MBACTIS0306			SEGUE: /	
								MATRICOLA:				
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE	Firma Approvazione	TITOLO: LAYOUT E DISTINTA							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA					NR. DISEGNO MBACTIS0306_01	DATA 12/05/26	FIRMA UTE		