

Bremas Ersce S.p.A.

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)

P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540

Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639

email: info@bremas.it



Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.
Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Codice: MBACTIS0306U

Progetto: Quadro CEI 0-21 AC 70kW

Descrizione: Quadro CEI 0-21 AC Trif. 125A 70kW (1 Inv+UPS)

Commessa: -

Matricola:

Nr. Disegno: MBACTIS0306U_01

Tipi messa a terra dei sistemi a cui il quadro è destinato: TT, TN-S

Potenza: 70kW

Alimentazione: 400V-3P+N+PE

Frequenza: 50HZ



Tensione Aux: 230V

Protezione IP: IP65

Icc: 25kA

Data: 12/05/26

Revisione	Descrizione della Modifica	Data	Disegn.	Controllo	Approvaz.
REV.0	EMISSIONE DISEGNO	12/05/26	UTE	GM	GM

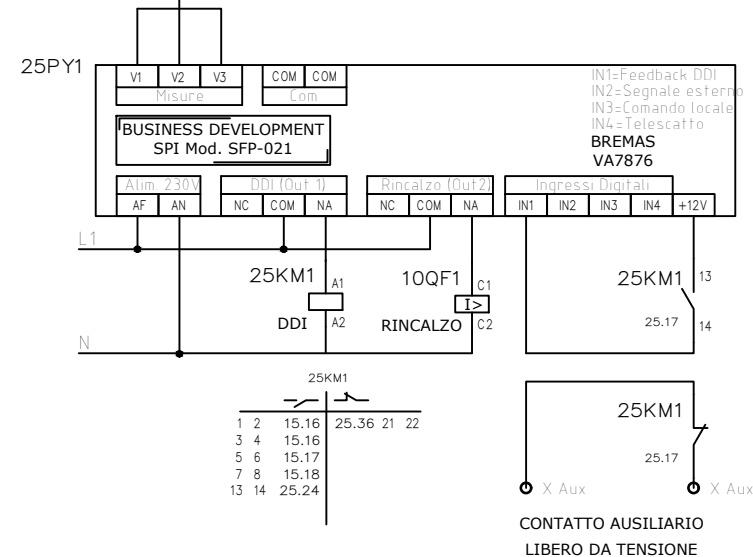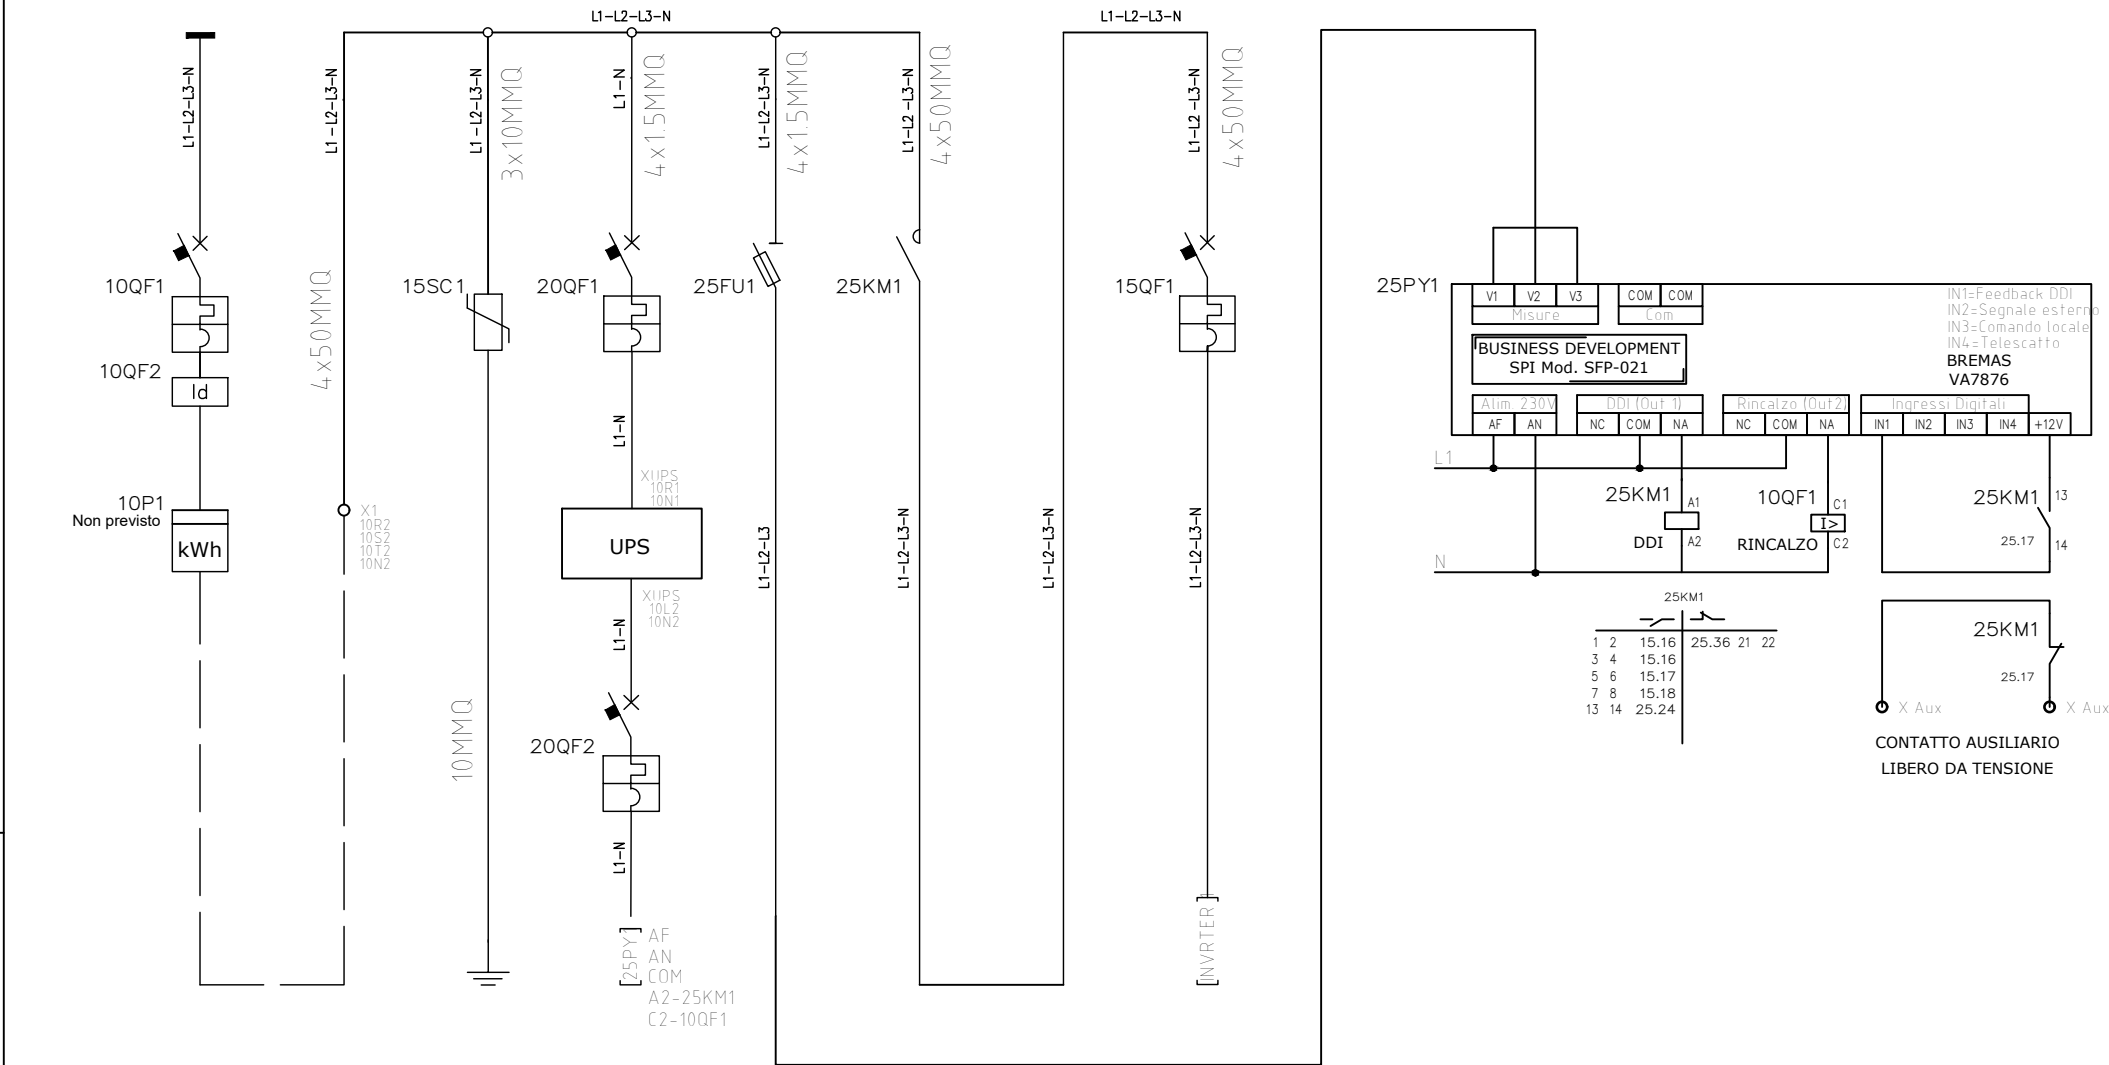

				Firma Disegnatore		Bremas Ersce S.p.A. Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI) P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540 Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639 email: info@bremas.it	PROGETTO: Quadro CEI 0-21 AC Trif. 125A 70kW (1 Inv+UPS)		FOGLIO: 10	
				Firma Controllo			CODICE: MBACTIS0306U			SEGUE: 15
							MATRICOLA:			
							TITOLO: SCHEMA UNIFILARE			
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE	Firma Approvazione			NR. DISEGNO MBACTIS0306U_01	DATA 12/05/26	FIRMA UTE	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA							

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

LAYOUT MORSETTIERE

X1
10R2
10S2
10T2
10N2
XUPS
20R1
20N1
20L2
20N2
XAUX
25O2
25O3

10QF1

15QF1

25KM1

15SC1 20QF1 20QF2 25FU1 25PY1 20A1

MORSETTIERE

Nome	Tipo/Type	Quantità netta	Descrizione	Costruttore/market
		1	CEI AC IMB.ETA GRAFF. 1040X620X320 ZP70029 – ECO 61030P	ETA
		1	CEI CASSA E COR 600x800x300 (EC060830.P)	ETA
		1	CEI CHASSIS MODULARE E COR 600X800 (ECMI060080)	ETA
		2	CEI PANNELLO CIECO 600X150 (ECAV060015)	ETA
		1	CEI KIT STAFFE FISSAGGIO A PARETE PER CASSE E COR (ECSF0001)	ETA
10QF1	B0160AB230AC	1	CEI AC 230V AC SHUNT TRIP FOR B160–B160N (B0160AB230AC)	SIGMA
10QF1	4G160125	1	CEI AC 36kA 125A 4P MCCB+RCBO	SIGMA
15QF1	4B160125	1	CEI21 MCCB 4P 100–125A	SIGMA
15SC1	T2–A3N032	1	SCARICATORE SOVRATENSIONI 3P+N T2 320Vac 40kA	BREMAS
20QF1	SNK4000	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
20QF2	SNK4000	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
25FU1	FHAC10383N	1	CEI AC FUSE HOLDER 3P+N 690V 32A 10X38MM	BREMAS
25FU1	1421002	3	FUSE 2A Gg 10X38 500v	ITALWEBER
25PY1	SFP–021	1	CEI DISP. SPI CEI–021 SENZA TEST REPORT (SFP–021/TF)	BUSINESS DEVELOPMENT
25KM1	SCF115230	1	CEI AC 4P 115A AC3 230V CONTACTOR	SIGMA
20A1	UPS–021	1	CEI UPS PER SPI (UPS–021)	BUSINESS DEVELOPMENT

				Firma Disegnatore UTE	 Bremas Ersce S.p.A. Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI) P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540 Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639 email: info@bremas.it	PROGETTO: Quadro CEI 0-21 AC Trif. 125A 70kW (1 Inv+UPS)			FOGLIO: 15
				Firma Controllo		CODICE: MBACTIS0306U			SEGUE: /
						MATRICOLA:			
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE	Firma Approvazione		TITOLO: LAYOUT E DISTINTA			
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA			NR. DISEGNO MBACTIS0306U_01	DATA 12/05/26	FIRMA UTE	