

Bremas Ersce S.p.A.

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)

P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540

Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639

email: info@bremas.it



BETTER SWITCHES

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.
Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Codice: MBACTIS0307

Progetto: Quadro CEI 0-21 AC 100kW

Descrizione: QE CEI 0-21 AC Trif. 160A 100kW (1 Inv)

Commessa: -

Matricola:

Nr. Disegno: MBACTIS0307_01

Tipi messa a terra dei sistemi a cui il quadro è destinato: TT,TN-S

Potenza: 100kW

Alimentazione: 400V-3P+N+PE

Frequenza: 50HZ


Tensione Aux: 230V

Protezione IP: IP65


Icc: 25kA

Data: 12/05/26

Revisione	Descrizione della Modifica	Data	Disegn.	Controllo	Approvaz.
REV.0	EMISSIONE DISEGNO	12/05/26	UTE	GM	GM

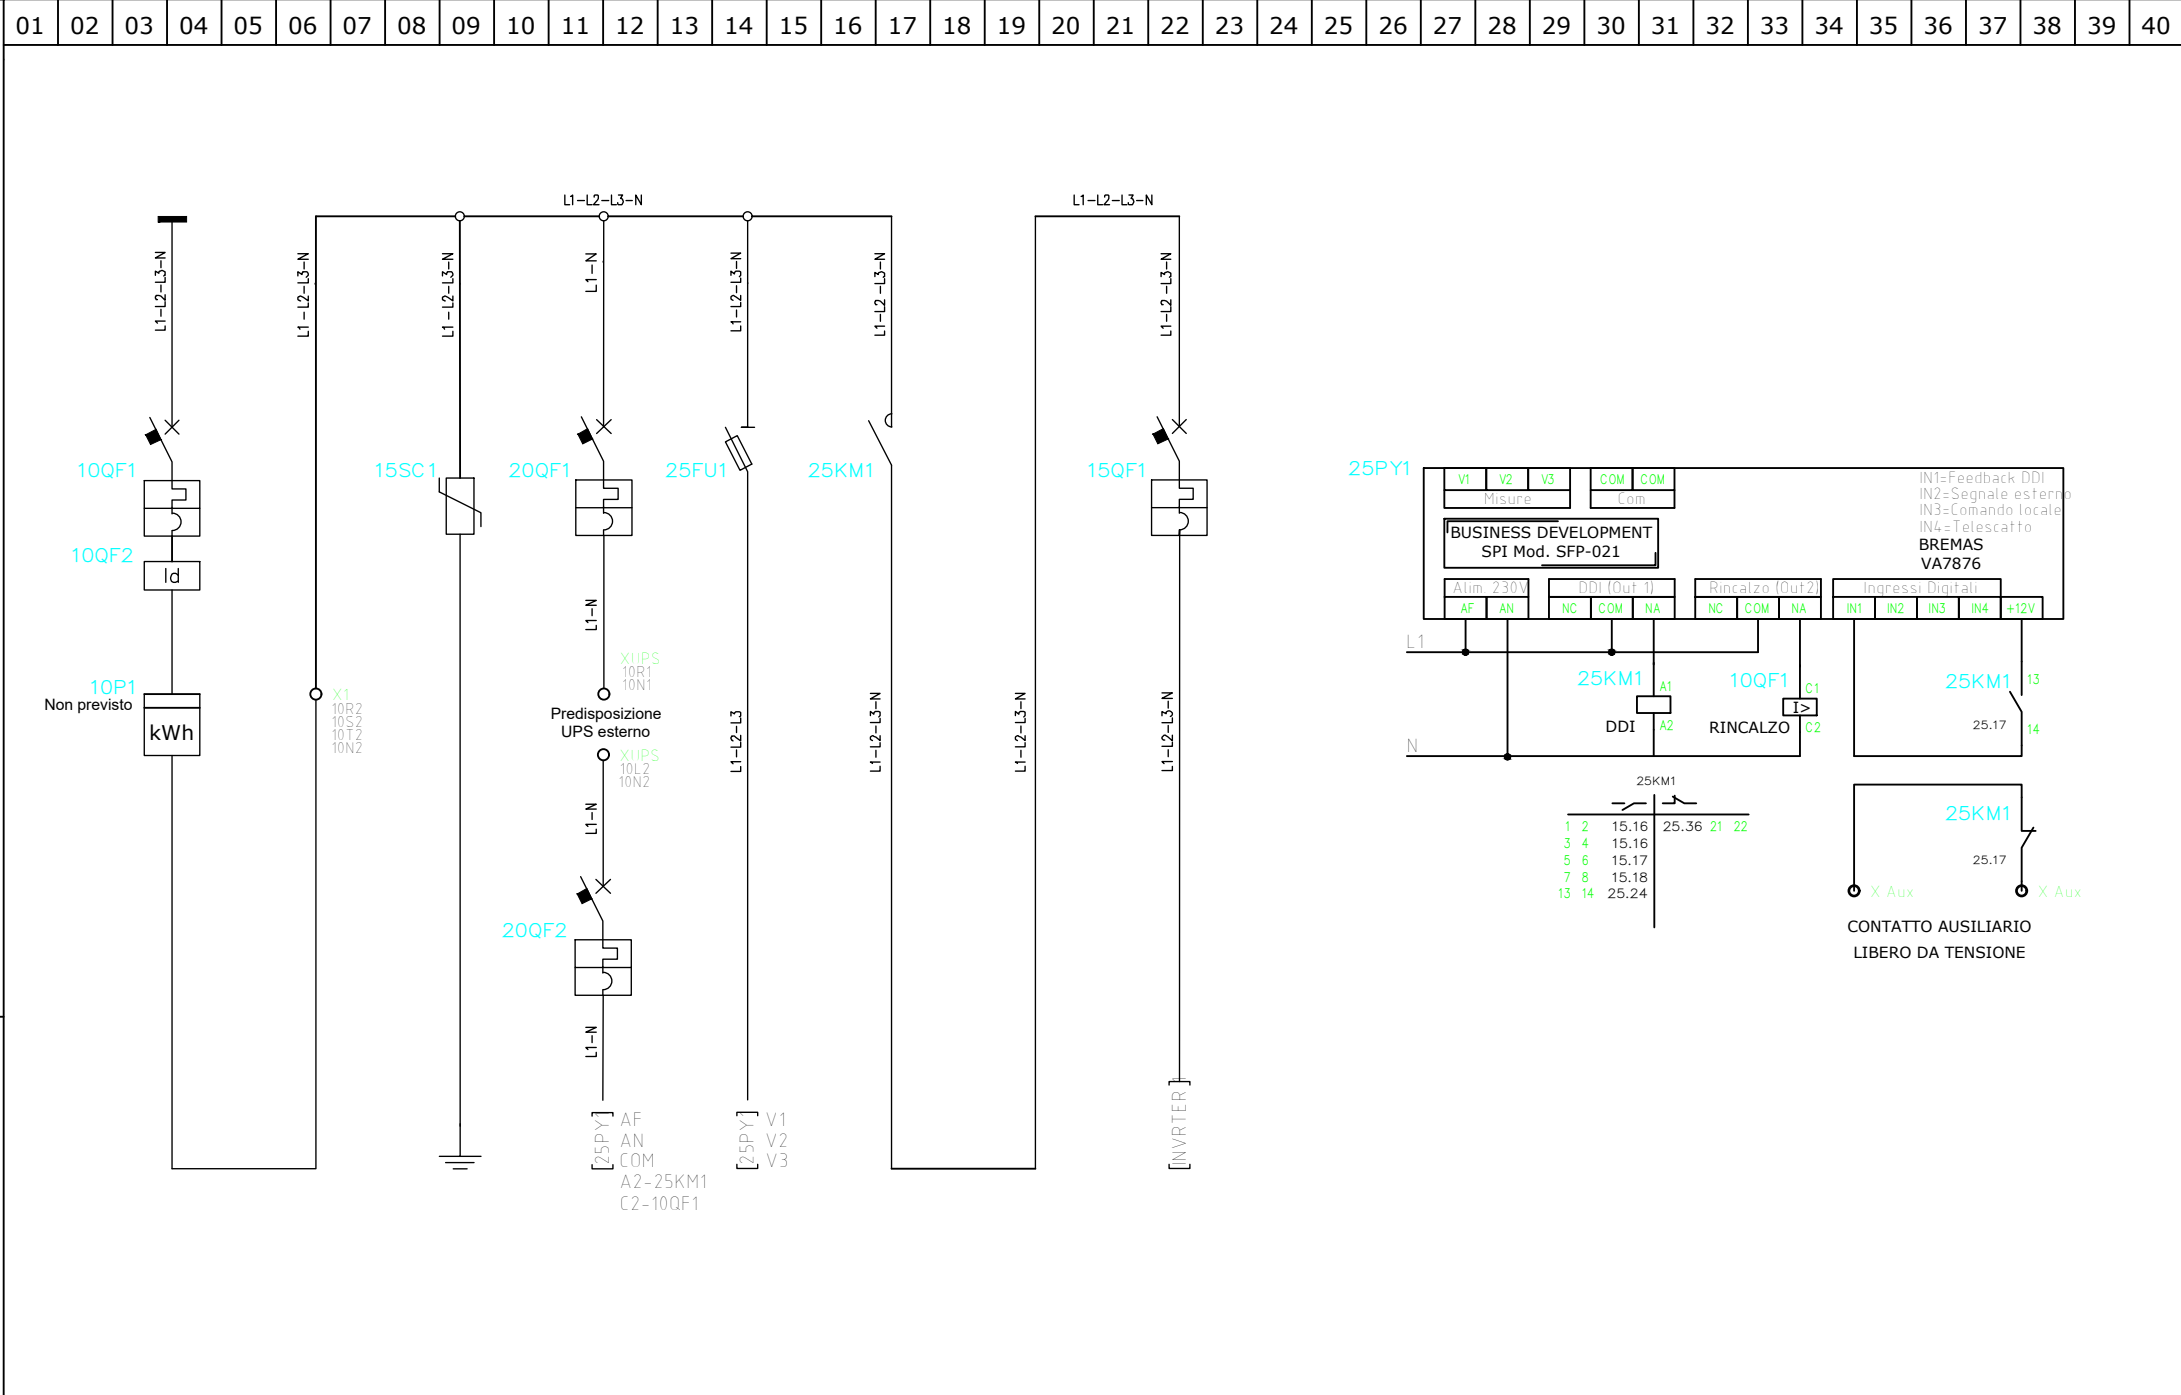

					Firma Disegnatore	Bremas BETTER SWITCHES	Bremas Ersce S.p.A. Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI) P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540 Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639 email: info@bremas.it	PROGETTO: QE CEI 0-21 AC Trif. 160A 100kW (1 Inv)	FOGLIO: 10	
					Firma Controllo			CODICE: MBACTIS0307	SEGUE: 15	
					Firma Approvazione			MATRICOLA:		
								TITOLO: SCHEMA UNIFILARE		
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE					NR. DISEGNO MBACTIS0307_01	DATA 12/05/26	FIRMA UTE
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA							



	Tipo/Type	Quantità netto	Descrizione	Costruttore/market
	EC060830.P	1	CEI AC IMB.ETA GRAFF. 1040X620X320 ZZP70029 – ECO 61030P	ETA
		1	CEI CASSA E COR 600x800x300 (EC060830.P)	ETA
		1	CEI CHASSIS MODULARE E COR 600X800 (ECMI060080)	ETA
		3	CEI PANNELLO CIECO 600X150 (ECAV060015)	ETA
		1	CEI KIT STAFFE FISSAGGIO A PARETE PER CASSE E COR (ECSF0001)	ETA
10QF1	MLT 160N	1	CEI AC 25kA 4P 100–125A MCCB OBS. (VA4B160160)	SIGMA
10QF1	B0160AB230AC	1	CEI AC 230V AC SHUNT TRIP FOR B160–B160N (B0160AB230AC)	SIGMA
15QF1	B 160N	1	CEI AC 36kA 125A 4P MCCB+RCBO OBS. (VA4J125125)	SIGMA
15SC1	SA40–032T2	1	SCARICATORE SOVRATENSIONI 3P+N T2 320Vac 40kA	BREMAS
20QF1	SNK 4500	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
20QF2	SNK 4500	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
25FU1	FHAC	1	CEI AC FUSE HOLDER 3P+N 690V 32A 10X38MM	BREMAS
25FU1	1421002	3	Fusibile 2A gG 10x38 500V	ITALWEBER
25PY1	SFP–021	1	CEI DISP. SPI CEI–021 SENZA TEST REPORT (SFP–021/TF)	BUSINESS DEVELOPMENT
25KM1	SCF–150	1	CEI AC 4P 150A AC3 230V CONTACTOR OBS.	SIGMA

				Firma Disegnatore	 Bremas Ersce S.p.A. Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI) P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540 Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639 email: info@bremas.it	PROGETTO: QE CEI 0-21 AC Trif. 160A 100kW (1 Inv)			FOGLIO:	15	
				UTE		CODICE: MBACTIS0307				SEGUE:	/
				Firma Controllo		MATRICOLA:					
						TITOLO: LAYOUT E DISTINTA					
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE	Firma Approvazione		NR. DISEGNO MBACTIS0307_01	DATA 12/05/26	FIRMA UTE			
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA								