

Bremas Ersce S.p.A.

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)

P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540

Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639

email: info@bremas.it



BETTER SWITCHES

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.
Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Codice: MBACTIS0307U

Progetto: Quadro CEI 0-21 AC 100kW

Descrizione: QE CEI 0-21 AC Trif. 160A 100kW (1 Inv+UPS)

Commessa: -

Matricola:

Nr. Disegno: MBACTIS0307U_01

Tipi messa a terra dei sistemi a cui il quadro è destinato: TT,TN-S

Potenza: 100kW

Alimentazione: 400V-3P+N+PE

Frequenza: 50HZ



Tensione Aux: 230V

Protezione IP: IP65


Icc: 25kA


Data: 12/05/26

Revisione	Descrizione della Modifica	Data	Disegn.	Controllo	Approvaz.
REV.0	EMISSIONE DISEGNO	12/05/26	UTE	GM	GM

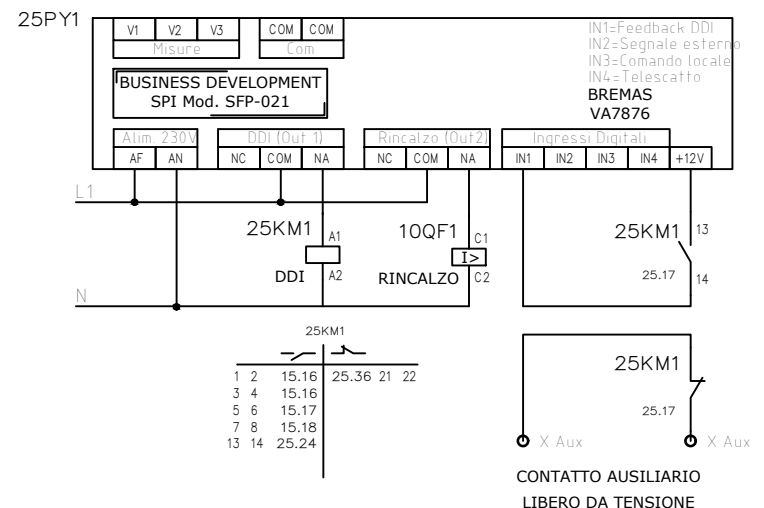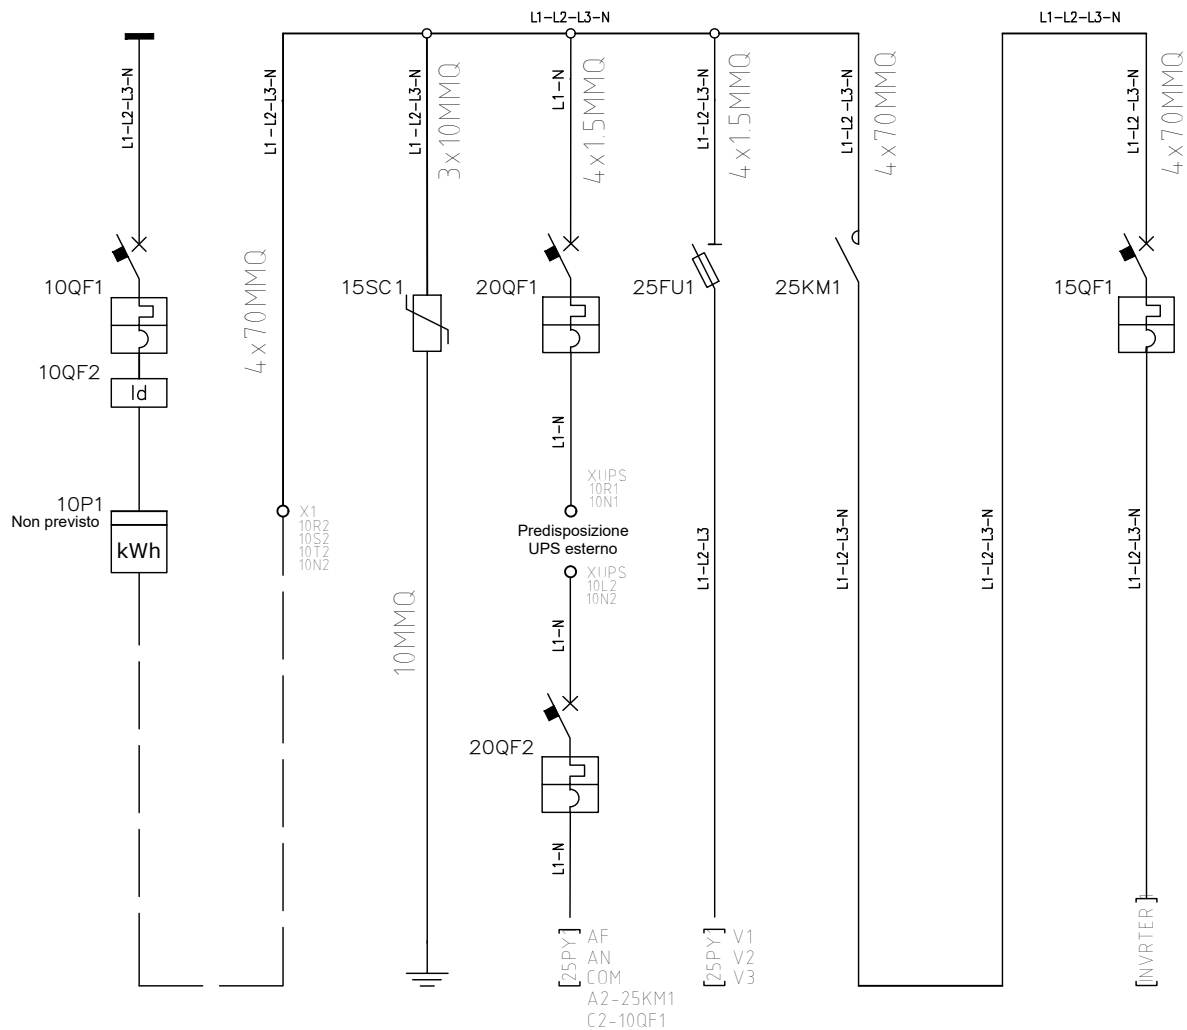

				Firma Disegnatore	 Bremas Ersce S.p.A. Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI) P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540 Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639 email: info@bremas.it	PROGETTO: QE CEI 0-21 AC Trif. 160A 100kW (1 Inv+UPS)			FOGLIO: 10
				UTE		CODICE: MBACTIS0307U			SEGUE: 15
				Firma Controllo		MATRICOLA:			
						TITOLO: SCHEMA UNIFILARE			
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE	Firma Approvazione		NR. DISEGNO	DATA	FIRMA	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		MBACTIS0307U_01	12/05/26	UTE		

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
LAYOUT MORSETTIERE X1 10R2 10S2 10T2 10N2 XUPS 20R1 20N1 20L2 20N2 XAux 25O2 25O3 														Articolo	Tipo/Type							Quantità netta	Descrizione												Costruttore/market				
																						1	CEI AC IMB.ETA GRAFF. 1040X620X320 ZZP70029 — ECO 61030P												ETA				
																						1	CEI CASSA E COR 600x800x300 (EC060830.P)												ETA				
																						1	CEI CHASSIS MODULARE E COR 600X800 (ECMI060080)												ETA				
																						1	CEI PANNELLO CIECO 600X150 (ECAV060015)												ETA				
																						1	CEI KIT STAFFE FISSAGGIO A PARETE PER CASSE E COR (ECSF0001)												ETA				
																							CEI AC 36kA 160A 4P MCCB+RCBO OPS																

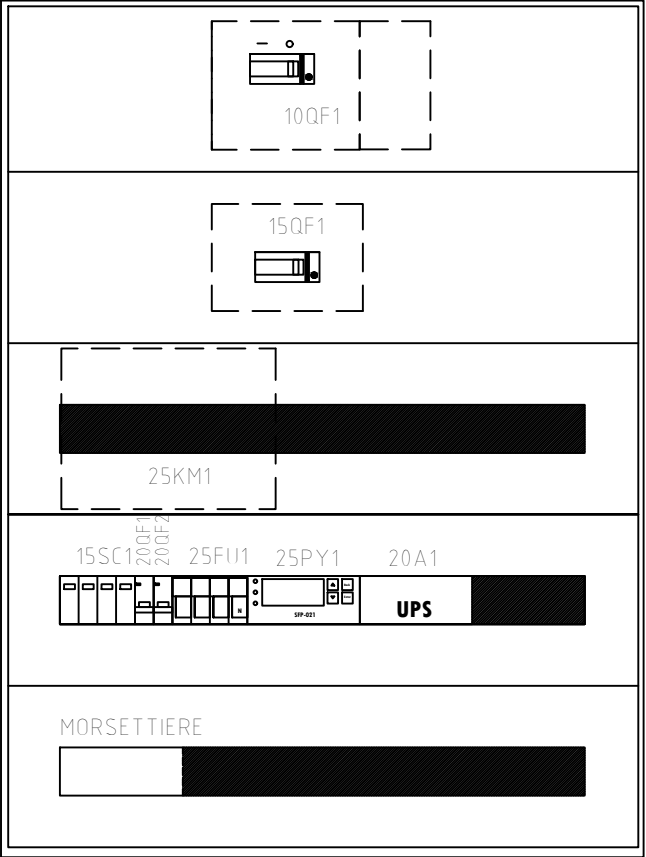

10QF1	4G160160	1	CEI AC 36kA 160A 4P MCCB+RCBO OBS. (VA4J250200)	SIGMA
10QF1	B0160AB230AC	1	CEI AC 230V AC SHUNT TRIP FOR B160–B160N (B0160AB230AC)	SIGMA
15QF1	4B160160	1	CEI21 070 MCCB 4P 125–160A	SIGMA
15SC1	T2–A3N032	1	SCARICATORE SOVRATENSIONI 3P+N T2 320Vac 40kA	BREMAS
20QF1	SNK4000	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
20QF2	SNK4000	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
25FU1	FHAC10383N	1	CEI AC FUSE HOLDER 3P+N 690V 32A 10X38MM	BREMAS
25FU1	1421002	3	FUSE 2A gG 10x38 500V	ITALWEBER
25PY1	SPI–021	1	CEI DISP. SPI CEI–021 SENZA TEST REPORT (SFP–021/TF)	BUSINESS DEVELOPMENT
25KM1	SCF150230	1	CEI21 050070 CONTACTOR 150A	SIGMA
20A1	UPS–021	1	CEI UPS PER SPI (UPS–021)	BUSINESS DEVELOPMENT

				Firma Disegnatore		PROGETTO: QE CEI 0-21 AC Trif. 160A 100kW (1 Inv+UPS)				FOGLIO: 15
				UTE		CODICE: MBACTIS0307U				SEGUE: /
				Firma Controllo		MATRICOLA:				
00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE	Firma Approvazione		TITOLO: LAYOUT E DISTINTA				
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		NR. DISEGNO	MBACTIS0307U_01	DATA	12/05/26	FIRMA	