

Poli aggiuntivi Serie DS – Scheda tecnica



Bremas Ersce SpA
Via castellazzo 9 – 20040 Cambiago (MI)
Tel +39 02 95651611 Fax +39 02 95651639
www.bremas.it info@bremas.it
ISO 9001 Certified Quality System

Cod. XC100PB

Approvazioni ed omologazioni internazionali

- Conforme IEC/EN 60947-3
- Certificato secondo UL 508 and CSA C22.2 No. 14-10




(foto puramente indicativa)

Caratteristiche tecniche: Corpo

- 4° polo anticipato per DS80 e DS100
- Grado di protezione IP20
- Montaggio Fondoquadro
- Corrente nominale I_n : 100A
- Corrente termica I_{th} : 100A
- Tensione nominale di isolamento U_i : 690V
- Max 1 quarto polo per sezionatore

Dimensioni

misure in mm (in)

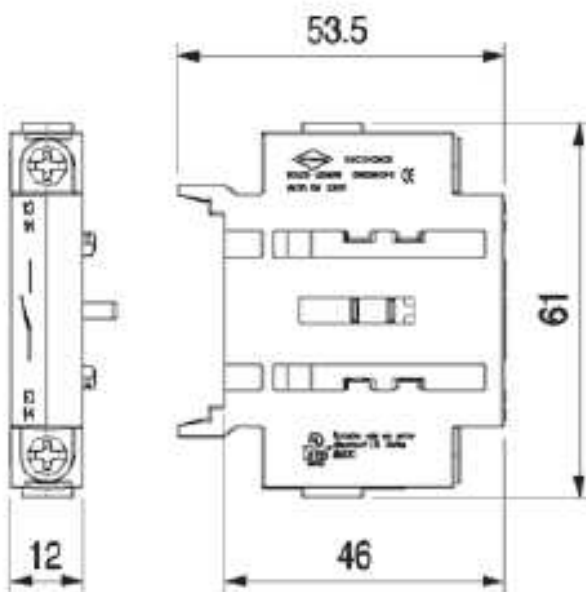

Schema elettrico

